


JAN SIECZKAPARKER
 Upr. bud. nr 299/81 720/84
 PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
 Zewm. i Wew. Sieci wod. - kan., gazowych i ciepłychch (z wyjątkiem)
 WRAZ Z PRZEKŁADAMI - ul. Piłsudskiego w Chelmie, Śląsk
 P. B. - Pylk.
 BRANŻA: SIAWYBNA
 SZKALA: 1:100/1000
 RYS. NR: PW-5
 data: listopad 2012 rok


PROJEKTOWAŁ: Jan Sieczkapanek
 Upr. bud. nr 299/81 720/84
 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Kurkiewicz
 Upr. bud. nr 498/92

-dc. Wg ZUS. NR PW-5
 PROFIL PODLUŻNY NR 2

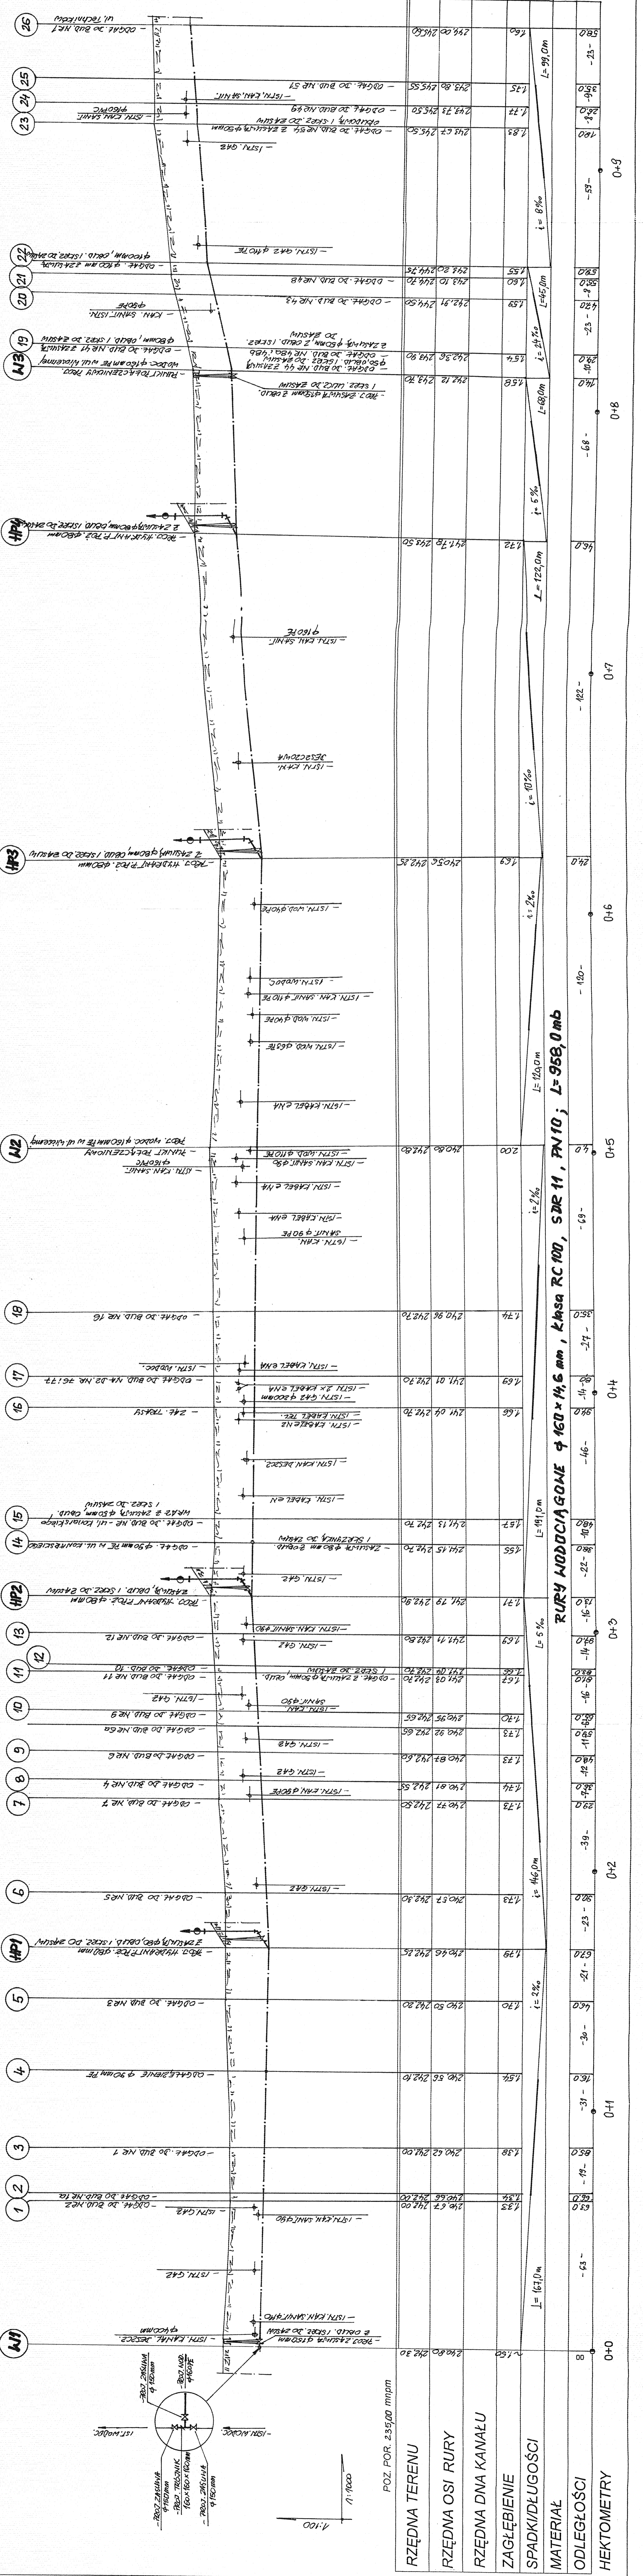

RURY WODOCIAGONE $\phi 160 \times 14,6$ mm, klasa RC 100, SDR 11, PN 10; L=958,0 mb

STACJA	ISTN. GZ	RZĘDNA OSI RURY	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE	SPADKI/DŁUGOŚCI	MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI	HEKTOMETRY
0+0	8	240,30	240,30	0			0+0	0+0
1	62,0	240,56	242,00	1,34			0+1	0+1
2	62,0	240,56	242,00	1,34			0+1	0+1
3	85,0	240,42	242,00	1,38			0+1	0+1
4	76,0	240,56	242,10	1,54			0+1	0+1
5	46,0	240,50	242,20	1,70			0+1	0+1
6	39,0	240,57	242,30	1,73			0+1	0+1
7	39,0	240,77	242,50	1,73			0+1	0+1
8	48,0	240,87	242,60	1,73			0+1	0+1
9	48,0	240,92	242,65	1,73			0+1	0+1
10	83,0	240,95	242,65	1,70			0+1	0+1
11	83,0	241,08	242,70	1,62			0+1	0+1
12	97,0	241,19	242,90	1,71			0+1	0+1
13	130,0	241,19	242,90	1,71			0+1	0+1
14	48,0	241,13	242,70	1,57			0+1	0+1
15	48,0	241,13	242,70	1,57			0+1	0+1
16	94,0	241,04	242,70	1,66			0+1	0+1
17	82,0	241,01	242,70	1,69			0+1	0+1
18	35,0	240,96	242,70	1,74			0+1	0+1
19	40,0	240,80	242,80	1,60			0+1	0+1
20	42,0	242,91	244,50	1,59			0+1	0+1
21	59,0	243,20	244,75	1,55			0+1	0+1
22	59,0	243,20	244,75	1,55			0+1	0+1
23	28,0	243,73	245,50	1,77			0+1	0+1
24	30,0	243,80	245,55	1,75			0+1	0+1
25	30,0	243,80	245,55	1,75			0+1	0+1
26	58,0	244,00	245,80	1,80			0+1	0+1

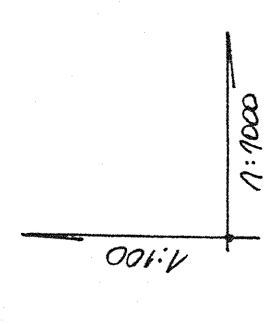

POZ. POR. 235,00 mm p.m