

**DOKUMENTACJA
TECHNICZNA****STADIUM :** **PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY****NAZWA INWESTYCJI :** **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
ULICA CZERNINY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM****MIEJSCOWOŚĆ :** **CHEŁM ŚLĄSKI ul. CZERNINY****INWESTOR :** **GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
ul. Techników 18 , 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI****OBIEKT:** **KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO – CIŚNIENIOWA****BRANŻA :** **sanitarna i elektryczna****DZIAŁKI NA KTÓRYCH ZAPROJEKTOWANO KANALIZACJĘ SANITARNA**2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1587/662, 1588/662,
1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123,
565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216,
708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 254/213, 215, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 743/14, 738/14,
744/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 427/26, 212, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116,

jednostka ewidencyjna – Chełm Śląski, obręb – Chełm Śląski

Kategoria obiektu – nr XXVI

PROJEKTOWAŁ część sanitarna	JAN SZCZEPANEK Upr. Bud. Nr 299/81, Nr 72/94 ŚL O.I.I. B. Katowice Nr SKL/IS/7496/02	JAN SZCZEPANEK Upr. bud. do proj. i kier. robotami instal. - inżynierijnymi w zakresie wew. i zew. sieci wod.-kan., gazowych i ciepłych NR 299/81, NR 72/94 Śl.O.I.I.B. Katowice, NR SKL/IS/7496/02 43-100 TYCHÓW, ul. Flamingów 26 tel. kom. 609 041 599
SPRAWDZIŁ część sanitarna	mgr inż. WOJCIECH KOWAL Upr. bud. nr LUB/0063/POOS/07 L.O.I.I.B. Lublin nr LUB/IS/0275/07	Wojciech Kowal PROJEKTANT upr. bud. do projektowania sieci i instalacji sanitarnych LUB/0063/POOS/07
PROJEKTOWAŁ część elektryczna	inż. MARIUSZ STROJNY Upr. bud. nr SKL/0956/PWOE/05	inż. MARIUSZ STROJNY uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.: SKL/0956/PWOE/05

Tychy, czerwiec 2018 rok

Wydział Budownictwa i Architektury
Załącznik do zgłoszenia znak BA-Ch.6743.35.2018
z dnia 11 września 2018 r.**STAROSTWO POWIATOWE
w Bieruniu****43-155 BIERUN, ul. św. Kingi 1
-8-****ja CPV:** **Klasa 45110, 45111, 45112 - Roboty ziemne**
Klasa 45231, 45232 - Budowa rurociągów
Klasa 45230, 45233 - Roboty drogowe), telefon kom. 0 609 041 599 e-mail jaaster@interia.pl,
999 1000 0010 0065 8078, NIP: 646-112-48-26**Projekt
ochronie
o prawie
(Dz. U. N****Adres zam**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków
i ich zasilaniem elektroenergetycznym w Chełmie Śląskim przy
ul. Czerniny na działkach nr 212, 215, 216, 217, 254/213,
264/111, 282/127, 286/124, 287/126, 407/120, 409, 409/120,
413, 427/26, 428/116, 451/74, 464/17, 491/122, 565/123,
571/14, 579/116, 601/129, 605/124, 613/218, 615/123, 617/123,
637/62, 673/75, 682/66, 684/66, 686/66, 687/66, 690/66,
692/116, 693/117, 660/74, 708/67, 709/67, 717/116, 738/14,
740/15, 741/15, 743/14, 744/14, 762/669, 1025/222, 1038/15,
1552/663, 1554/544, 1553/541, 1564/515, 1563/515, 1571/670,
1579/521, 1583/522, 1584/523, 1586/659, 1587/662, 1588/662,
1590/518, 2289/414, 2422/660”

z up. STAROSTY

Mariusz Żolna
WICESTAROSTA

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWALNEGO

<i>L.p.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Strony</i>
1.	Strona tytułowa + zestawienie działek	1
2.	Spis treści proj. budowlanego	2
3.	Oświadczenie projektanta	3
4.	Oświadczenie sprawdzającego	4
5.	Spis zawartości opracowania	5
6.	I. Część opisowa	6
7.	Uprawnienia budowlane	7
8.	Upr. bud. i Zaświad. o Ewidencji – Jan Szczepanek	8
9.	Upr. bud. i Zaświad. o Ewidencji – Wojciech Kowal	9
10.	Wykaz danych podstawowych	10
11.	Spis treści	11
12.	Spis rysunków:	11
13.	Opis techniczny	12÷23
14.	Zestawienie materiałów	23
15.	Uzgodnienia	24÷48
	II. Część rysunkowa	49
16.	Rysunki	KS 1 ÷ KS 14 (50÷63)
17.	Informacja BIOZ	64÷70
18.	Opinia Geotechniczna	71÷87
19.	Projekt Geotechniczny	88÷92
20.	Część elektryczna	93÷125

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I – CZĘŚĆ OPISOWA

II – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- JAN SZCZEPANEK - Nr 72 / 94 , 299 / 81
- WOJCIECH KOWAL - Nr LUB/0063/POOS/07

ZAŚWIADCZENIA O EWIDENCJI

- JAN SZCZEPANEK - Nr SLK / IS / 7496 / 02
- WOJCIECH KOWAL - Nr LUB / IS / 0275 / 07

Zaświadczenie

www.pearson.com

SLK-6FJ-C2V-WYI *

Pan Jan Szczepanek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7496/02

adres zamieszkania ul. Flamingów 26, 43-100 Tychy

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wylkowanym przy pomocy własnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl/tub/kontroluj oraz biurom właściwej Obiegowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. WYKAZ DANYCH PODSTAWOWYCH

1. Rury ciśnieniowe kl. PE – 100 , SDR 11 (PN – 10)
RC PE HD Ø 90 – 110 mm - 1.302,0 mb
2. Rury kanalizacyjne Ø 160 mm PVC ÷ Ø 200 mm PVC
z wydłużonym kielichem - 2.391,0 mb
3. Studzienki z tworzyw sztucznych Ø 1,00 m - 49 kpl
w tym 14 kpl z kaskadami
4. Studzienki z tworzyw sztucznych Ø 425 mm - 24 kpl
5. Rury stalowe ochronne Ø 160 x 14,6 mm ÷ Ø 324 x 8,0 mm - 338,0 mb
6. Przepompownia ścieków sanitarnych Ø 1,60 m - 2 kpl
7. Studzienka dwuzaworowa betonowa , h= 2,55 m - 1 kpl
8. Studzienka jednozaworowa betonowa , h= 1,55 m - 1 kpl
9. Zespół napowietrzająco – odpowietrzający , h= 1,50 m - 4 kpl
10. Zasuwa Ø 80 mm z obud. i skrz. uliczną do zasuw - 1 kpl
11. Płot z krat UNO 86 , h=1,63m z furtką 1,0 m ; teren
o wym. 4,0x4,0 m utwardzony kostką brukową na podbudowie - 2 kpl

4. SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa
2. Uprawnienia budowlane
3. Wykaz danych podstawowych
4. Spis treści
5. Spis rysunków
6. Opis techniczny
7. Uzgodnienia

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

5. SPIS RYSUNKÓW

	Nr rys.	Nazwa rysunku
1.	KS - 1	- Orientacja
2.	KS - 2	- Układ sekcji map
3.	KS - 3	- Projekt zagospodarowania terenu nr 1 - 1 : 1000
4.	KS - 4	- Projekt zagospodarowania terenu nr 2 - 1 : 1000
5.	KS - 5	- Projekt zagospodarowania terenu nr 3 - 1 : 1000
6.	KS - 6	- Profil podłużny kanalizacji sanitarnej Nr 1 - 1 : 100 / 1000
7.	KS - 7	- Profil podłużny kanalizacji sanitarnej Nr 2 - 1 : 100 / 1000
8.	KS - 8	- Profil podłużny kanalizacji sanitarnej Nr 3 - 1 : 100 / 1000
9.	KS - 9	- Rury kanalizacyjne PVC i PE
10.	KS - 10	- Studzienka $\varnothing 1,00$ m ; $\varnothing 425$ mm
11.	KS - 11	- Adaptacja istn. osadników na studzienki kanalizacyjne
12.	KS - 12	- Zabezpieczenie rur gazowych i wodociągowych o $\varnothing < 100$ mm
13.	KS - 13	- Zabezpieczenie rur gazowych i wodociągowych o $\varnothing > 100$ mm
14.	KS - 14	- Przepompownie ścieków sanitarnych nr P1 i nr P2

6. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Bud. – Wyk. BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ULICA CZERNINY W CHELMIE ŚLĄSKIM

SPIS TREŚCI OPISU

1. Dane ogólne
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Podstawa opracowania
4. Opis przedmiotowej inwestycji
5. Stan istniejący uzbrojenia
6. Warunki górnicze
7. Fizjografia i hydrogeologia
8. Warunki gruntowo – wodne
9. Bilans ścieków
- 9.1. Obliczenie przepompowni nr P1 i nr P2
10. Rozwiązania projektowe
 - 10.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej
 - 10.2. Przewody tłoczne (ciśnieniowe)
 - 10.3. Przepompownie ścieków nr P1 i nr P2
 - 10.4. Przewierty
 - 10.5. Kolizje z istn. uzbrojeniem
 - 10.6. Próby ciśnieniowe
11. Roboty ziemne
12. Odtwarzanie nawierzchni drogowych
13. Zabezpieczenie przed szkodami górnictwami i wysokim poziomem wód gruntowych
14. Eksploatacja sieci
15. Wytyczne realizacji
 - 16.1. Kanalizacja grawitacyjna
 - 16.2. Kanalizacja ciśnieniowa
16. Uwagi końcowe
17. Kategoria obiektu
18. Obszar oddziaływania inwestycji
19. Środowiskowe uwarunkowania
 - 19.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
 - 19.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
 - 19.3. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
 - 19.4. Wymagania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 - 19.5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
20. Zestawienie materiałów

1. DANE OGÓLNE

- Adres inwestycji : Chełm Śląski ul. Czerniny , gmina Chełm Śląski
- Inwestor : Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Chełm Śląski,
ul. Techników nr 18 , 41-403 Chełm Śląski
- Nazwa inwestycji : **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM -UL. CZERNINY W CHEŁMIE ŚL.**
- Jednostka projektowa : Jan Szczepanek ul. Flamingów nr 26 , 43 – 100 Tychy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowaniem jest Projekt Budowlano – Wykonawczy kanalizacji sanitarnej graw. – ciśnieniowej w Chełmie Śl. przy ulicy Czerniny. Niniejszy projekt techniczny swoim zakresem obejmuje teren w rejonie ulicy Czerniny, zlokalizowany po zachodniej stronie linii kolejowej PKP nr 138 Katowice - Oświęcim ; na południe od ulicy Odrodzenia .

Z w/w terenu ścieki sanitarne zostaną zebrane projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno – ciśnieniową i sprowadzone do istniejącego odbiornika którym jest istn. oczyszczalnia ścieków „Chełm Śląski” przy ulicy Kmicica w Chełmie Śląskim . Z całego rejonu ul. Czerniny ścieki odprowadzone będą poprzez projektowany układ kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej , na odcinku proj. przepompowni ścieków nr P1 przez tereny zamknięte PKP oraz właścicieli prywatnych i gminy Chełm Śl. , do istn. oczyszczalni „Chełm Śląski” przy ulicy Kmicica .

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej jest umowa zawarta pomiędzy Gminną Spółką Komunalną Chełm Śląski, ulica Techników nr 18 , 41-403 Chełm Śląski a Projektantem Janem Szczepanek , zam. 43-100 Tychy ulica Flamingów nr 26 .

Merytoryczną podstawą opracowania stanowią:

- Opinia koordynacyjna - Protokół z narady koordynacyjnej nr G-GO.6630.46.2018 z 10.04.2018 rok
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GG-IV.6733.4.2018 z dnia 21.06.2018 rok dla budowy kanalizacji sanitarnej , wydana przez Wójta Gminy Chełm Śląski
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wyd. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – znak WOŚ.4210.23.2017.AM.7 z dnia 24 stycznia 2018 r. , 40-032 Katowice ulica Dąbrowskiego nr 2
- Prawomocność w/w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyd. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – znak WOŚ.4210.23.2017.AM.9 z dnia 01 marca 2018 r. , 40-032 Katowice ulica Dąbrowskiego nr 2
- Warunki nr 53/17 budowy kan. sanitarnej z dnia 17.10.2017 rok wydane przez GSK Chełm Śl.
- Warunki przyłączenia do sieci energetycznej proj. przepompowni ścieków nr P1 ; znak WP/084822/2017/O07R05 z dnia 29.11.2017 rok
- Warunki przyłączenia do sieci energetycznej proj. przepompowni ścieków nr P2 ; znak WP/084824/2017/O07R05 z dnia 30.11.2017 rok
- Decyzja Wójta Gminy Chełm Śląski znak GGI.6853.2.53.2017 z dnia 23.11.2017 rok
- Decyzja Wójta Gminy Chełm Śląski znak GGI.6853.2.5.2017 z dnia 08.03.2018 rok
- Postanowienie Starosty bieruńskiego-lędzińskiego znak ŚR. 6123.54.2018 z dnia 19.04.2018 r.
- Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 13.11.2017 r. znak DM/BTB/HS/DKP-610/DKW-415/2017
- Postanowienie PGW Polskie Wody RZGW w Gliwicach znak GL.RPP.611.1210.2018.ADU z dnia 28.02.2018 rok
- Pismo Starosty bieruńskiego-lędzińskiego znak G.GN.6852.151.2017 z dnia 09.11.2017 rok dot. zgody na wejście w teren działek Skarbu Państwa
- Pismo Urzędu gminy Chełm Śląski znak GGV.6870.23.2018 z dnia 09.04.2018 r., dot. zgody na wejście w teren działek gminnych

7. FIZJOGRAFIA I HYDROGEOLOGIA

Gmina Chełm Śląski położona jest w obrębie tzw. Pagórków Jaworznickich, wchodzących w skład Wyżyny Śląskiej. Obszar ten zbudowany jest z pojedynczych pagórków różnych wielkości, rozdzielonych obniżeniami doliny rzecznej rzeki Wisły. Teren opracowania ma charakter znacznych zróżnicowań wysokościowych. Rzędne terenu na całym obszarze wahają się od 235,00 n.p.m. do 242,00 n.p.m. Ogólnie spadek terenu skierowany jest zasadniczo w rejon południowy granicy gminy Chełm Śląski z Gminą Bieruń, oraz rejon zachodni z Gminą Łęczyna.

8. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Hydrograficznie teren ten poprzez potok Goławiecki należy do zlewni rzeki Wisły. Podłoże badanego terenu budują osady czwartorzędowe. Są to: grunty organiczne, sypkie i spoiste. Pod pokrywą czwartorzędową mogą występować osady trzeciorzędu i karbonu.

Charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480 I pn-81/B-03020.

Szczegółowe badania gruntów w terenie opisano w Opinii Geotechnicznej oprac. przez MDM Projekt Tychy w miesiącu lutym 2018 roku.

Ogólnie grunty występujące w podłożach są nośne i korzystne dla posadowienia projektowanej kanalizacji, poza dolinami cieków wodnych.

Poziom wodonośny podzielono na dwa horyzonty wodonośne. W pierwszym horyzoncie woda stabilizuje się do głębokości 1,8 m p.p.t., a w drugim horyzoncie stabilizuje się do głębokości 3,5-4,0 m.

Poziom lustra wody w ciekach wodnych związany jest z poziomem wody gruntowej. Głębokość przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

Teren całej inwestycji projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy, nie jest wpisany do rejestru zabytków. Kategoria geotechniczna druga obiektu budowlanego.

WNIOSKI:

Warunki do ułożenia rurociągów kan. sanitarnej poza dolinami cieków wodnych są korzystne. W obrębie dolin cieków warunki mogą być niekorzystne z uwagi na lokalne zabagnienia i udział w podłożu gruntów plastycznych słabo trzymających ściany wykopów; stosować pełne zabezpieczenia ścian wykopów.

9. BILANS ŚCIEKÓW

Do obliczeń kanalizacji sanitarnej przyjęto:

- | | |
|---|------------------------------|
| - jednostkowe zużycie wody | - 120 dm ³ / dobę |
| - ilość osób w bud. mieszkalnym | - 4 osoby |
| - ilość budynków mieszkalnych | - 40 szt. |
| - perspektywa rozbudowy | - 20 % wzrostu |
| - współczynnik nierównomierności dobowej | - Nd = 1,1 |
| - współczynnik nierównomierności godzinowej | - Nh = 1,8 |

SPŁYW ŚCIEKÓW Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr. dob.}} &= (40 \text{ bud.} \times 4 \text{ osoby}) \times 120 \text{ dm}^3 / \text{dobę} = 19,20 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\ Q_{\text{max dob.}} &= 19,20 \text{ m}^3 / \text{dobę} \times 1,1 = 21,12 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\ q_{\text{max godz.}} &= (21,12 \times 1,8) : 24 = 1,59 \text{ m}^3 / \text{godz.} \\ q_{\text{max sek.}} &= 0,44 \text{ dm}^3 / \text{sek.} \end{aligned}$$

Łączna ilość ścieków sanitarnych powstających na opracowywanym obszarze:

$$Q_{\text{max dob.}} = 21,12 \text{ m}^3 / \text{dobę}$$

- w perspektywie rozbudowy:

$$Q_{\text{doc.}} = 19,20 \text{ m}^3 / \text{d} \times 1,20 \approx 23,04 \text{ m}^3 / \text{dobę}$$

Ścieki sanitarne powstających na opracowywanym obszarze z 40-tu budynków mieszkalnych, odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI”, przez projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych nr P1 i sieć tłoczną.

9.1. OBLICZENIE PRZEPOMPOWNI NR P1 i P2

Na terenie projektowanej inwestycji występują dwie przepompownie ścieków Nr P1 i P2 z polimerobetonu $\varnothing 1,60 \text{ m}$.

- Przepompownia nr P1

Przepompownia nr P1 obsługiwać będzie w większości rejon ul. Czerniny a zlokalizowana została na działce nr 565/123.

Ilość doprowadzanych ścieków:

-spływ z budynków mieszkalnych

$$\begin{aligned}Q_{\text{śr. dob.}} &= (40 \text{ bud.} \times 4 \text{ osoby}) \times 120 \text{ dm}^3 / \text{dobę} = 19,20 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\Q_{\text{max dob}} &= 19,20 \text{ m}^3 / \text{dobę} \times 1,1 = 21,12 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\q_{\text{max godz.}} &= (21,12 \times 1,8) : 24 = 1,59 \text{ m}^3 / \text{godz.} \\q_{\text{max sek.}} &= 0,44 \text{ dm}^3 / \text{sek.}\end{aligned}$$

- Przepompownia nr P2

Przepompownia nr P2 obsługiwać będzie część ul. Czerniny (rejon inwestycji najniżej położony) a zlokalizowana została na działce nr 601/129.

Ilość doprowadzanych ścieków:

-spływ z budynków mieszkalnych:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śr. dob.}} &= 10 \text{ bud.} \times 4 \text{ osoby} \times 120 \text{ dm}^3 / \text{dobę} = 4,80 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\Q_{\text{max dob}} &= 4,80 \text{ m}^3 / \text{dobę} \times 1,1 = 5,28 \text{ m}^3 / \text{dobę} \\q_{\text{max godz.}} &= (5,28 \times 1,8) : 24 = 0,40 \text{ m}^3 / \text{godz.} \\q_{\text{max sek.}} &= 0,11 \text{ dm}^3 / \text{sek.}\end{aligned}$$

10. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zewnętrzną kanalizację sanitarną grawitacyjno – ciśnieniową zaproj. w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno – wys. w skali 1 : 1000 i 1:500. Projektowana kanalizacja sanitarna została oparta na mieszanym układzie składającym się z sieci grawitacyjnej i sieci ciśnieniowej.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej kierowano się postawionymi wymaganiami Inwestora, warunkami lokalnymi oraz lokalizacją istniejącej oczyszczalni ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI” (odbiornik ścieków sanitarnych z terenu ul. Czerniny). Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w większości po terenie dróg gminnych oraz po działkach prywatnych właścicieli, natomiast rurociągi ciśnieniowe (tłoczne) również po działkach prywatnych właścicieli oraz w drodze gminnej i pod nasypem torów kolejowych PKP (tereny zamknięte).

Zaprojektowana kanalizacja sanit. biegnie poza siecią wodociągową, energetyczną i telefoniczną, jedynie w miejscach połączeń poszczególnych budynków mieszkalnych krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem, jednakże w sposób bezkolizyjny. Przyłącza poszczególnych budynków mieszkalnych do ciągów głównych grawitacyjnych przez studzienki kanalizacyjne. Trasa została tak dobrana, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć istn. zagospodarowanie posesji oraz uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad – i podziemnym. Średnia głębokość przyłączy wynosi ok. 1,50 m p.p.t.

Głębokość ułożenia rurociągów ciśnieniowych waha się w granicach 1,50 ÷ 1,80 m, a jedynie w sporadycznych przypadkach przekracza tę wielkość.

Za takim rozwiązaniem gospodarki ściekowej przeważają takie czynniki, jak:

- ukształtowanie terenu,
- wysoki poziom wody gruntowej,
- istniejąca zabudowa,
- nowoczesność rozwiązań,
- zgodność rozwiązania z dotychczasowymi rozwiązaniami na terenie gminy,
- wykorzystanie istn. układu kanalizacji sanit.
- istn. oczyszczalnia ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI”

Zakres opracowanie i rozwiązania techniczne zostały oparte na ustaleniach określonych przez GSK Sp. z o.o. Chełm Śląski. Na terenie opracowania kanalizacji sanitarnej m. Chełm Śląski przy ul. Czerniny przewidziano do podłączenia ok. 40 budynków mieszkalnych; w tym 10 budynków w przyszłościowo.

10.1. SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Sieć kanalizacji grawitacyjnej stanowić będą ciągi główne, oraz krótkie odcinki doprowadzają ścieki z domów mieszkalne do studzienek na ciągach głównych.

Projektuje się wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC łączonych kielichowo (produkcji np. WAVIN – Metalplast Buk S.A.) o średnicy Dz 160 mm - 200 mm. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu; odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty. Łączenia powinny być wykonane ściśle wg wskazówek producenta rur, co zapewni całkowitą szczelność.

Ponadto ze względu na szkody górnicze występujące w rejonie gminy Chełm Śląski, przewody grawitacyjne układane w rejonie I ÷ III kategorii szkód posiadają klasę sztywności minimum SN 8 a maksymalna długość układanych odcinków wynosi 6,0 m. Na każdym odcinku rury, na jej bosym końcu, należy zaznaczyć długość montażową w postaci kontrastowego paska na całym obwodzie rury.

Na każdym podłączeniu budynku oraz na trasie przykanalików projektuje się studzienki rewizyjne i kierunkowe z PE (np. Wavin Tegra) Dz 425 mm i na sieci $\varnothing 1000$ mm, z włazem hermetycznym typu ciężkiego 40 T.

Stosowane studnie muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty.

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne należy wynieść ponad teren o około 5,0 cm w celu zapobieżenia napływowi wód opadowych, a tym samym nadmiernemu obciążeniu i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjnej i pośrednio oczyszczalni ścieków.

Sieć kanałów oraz studnie rewizyjne muszą być szczelne. Jeżeli tradycyjny sposób budowy nie zapewni szczelności (np. silny napływ wód gruntowych) należy zastosować odpowiednie uszczelniacze.

Głębokość kanałów grawitacyjnych waha się w granicach 1,50 ÷ 4,00 m.

10.2. PRZEWODY TŁOCZNE (CIŚNIENIOWE)

Zaprojektowano przewody tłoczne odprowadzające ścieki z pompowni podziemnych Nr P1 i P2 przez tereny działek prywatnych, gminnych i kolejowych (tereny zamknięte). Lokalizację przewodów tłocznych pokazano na mapach projektu zagospodarowania terenu 1:1000. Przewody tłoczne (ciśnieniowe) zaprojektowano z rur RC PEHD PN 10 łączonych przez zgrzewanie. Średnica przewodów tłocznych wynosi Dz 90 mm. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obrotu: odpowiednie aprobaty, certyfikat i atesty. Połączenia muszą być wykonywane ściśle wg wskazówek producenta, co zapewni szczelność przewodu. Zastosować rury np. produkcji firmy WAVIN – Metalplast Buk S.A.

Przewody tłoczne doprowadzone są do studni rozprężnych, z których ścieki spływają; z P1 do projektowanej kan. sanitarnej w ul. Czerniny a z P2 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni ścieków, i następnie na urządzenia istn. oczyszczalni „CHEŁM ŚLĄSKI”.

Przewody tłoczne układane będą na głębokości do ok. 1,80 m od góry terenu istniejącego.

10.3. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW NR P1 i P2

Ze względów ukształtowania terenu zaprojektowano dwie przepompownie ścieków sanitarnych dla kanalizacji grawitacyjnej. Przepompownię ścieków nr P1 zlokalizowano na działce nr 565/123 będącej własnością pana ~~XXXXXXXXXX~~. Do przepompowni doprowadzone będą ścieki sanitarne z ok. 40-tu budynków mieszkalnych w ilości $Q_{\text{śrdob}} = 19,20 \text{ m}^3/\text{d}$.

Przepompownię ścieków nr P2 zlokalizowano na działce Nr 601/129 będącej własnością ~~XXXXXXXXXX~~ *prywatna*. Do przepompowni doprowadzone będą ścieki sanitarne w ilości $Q_{\text{śrdob}} = 4,80 \text{ m}^3/\text{d}$ *4,8*.

Przepompownie ścieków zostały zaprojektowane w formie kompaktu; zbiorniki z polimerobetonu wyposażone po dwa agregaty pompowe z pełnym oprzyrządowaniem i automatyką. Praca agregatów pompowych odbywać będzie się na przemienne w cyklu 12-tu godzinny. Przepompownie wyposażone będą w armaturę żeliwną z zaworami kulowymi. Dokładny szczegółowy opis przepompowni przedstawia karta doboru technologiczno - handlowa, załączona do projektu.

Głębokość posadowienia wynika z głębokości kanałów grawitacyjnych sanitarnych, ukształtowania terenu, zgody właścicieli terenu; rzędna dna przyjęta została przez dostawcę oferty przepompowni.

Przepompownie ścieków sanitarnych należy wygrodzić w terenie na planie sytuacyjnym o wym. 4,00 m x 4,00 m; montaż w ścianie szczelnej z Larsenów ze względu na wysoki poziom wody gruntowej.

Usytuowanie przepompowni ścieków nr P1 i nr P2 wraz z ich ogrodzeniem wykonać wg Projektu Zagospodarowania Terenu w skali 1:1000, dołączonego do niniejszego projektu technicznego.

Ogrodzenie przepompowni wchodzi w zakres niniejszego kontraktu; należy je wykonać z krat UNO 86 o wysokości 1630 mm powlekanych na słupkach metalowych 60 x 60 x 2 mm i h = 2200 mm. Furtka o szerokości 1,00 m zamykana na kłódkę. Teren utwardzony kostką brukową szarą 8,0 cm na podbudowie z kruszywa zgodnie z PN. Usytuowanie ogrodzenia wg sytuacji. Teren oświetlony lampą ledową na słupie oraz obsadzony wewnątrz zielenią średnią (np. tuje). Na zbiornikach przepompowni zamontować żurawie z wciągarkami elektrycznymi do wyciągania agregatów pompowych. W skrzynce elektrycznej zabudowanej na zbiorniku przepompowni przewidziano wtyczkę z możliwością wpięcia agregatu prądotwórczego przewoźnego.

10.4. PRZEWIERTY

Przejścia przewodów pod wszystkimi drogami w rejonie ulicy Czerniny na terenie gminy Chełm Śląski wykonać należy przewiertem sterowanym w rurze stalowej ochronnej (lub rurą PE typ RC). Odcinek projektowanej kanalizacji tłocznej PEHD Ø 90 mm typ RC, prowadzony przez tereny zamknięte (tory PKP) oraz dalej przez działki nr 1552/663, 1554/544, 1553/541, 1563/515, 1571/570, 1563/515, 1564/515, 1588/662, 1590/518 prowadzić w rurze ochronnej Dn 150 mm (RC PEHD Ø 160 x 14,6 mm).

Ponadto w przypadku wykonywania przekraczania dróg gminnych przed przystąpieniem do robót należy wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

10.5. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Gazociągi. Skrzyżowania gazociągów z projektowaną siecią kanalizacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z normą PN - 91 / M - 34501 poprzez zamontowanie na projektowanej kanalizacji (lub na gazociągu) rur osłonowych - ochronnych. W przypadku zabezpieczenia kolizji z gazem niskoprężnym rurą osłonową zabezpieczyć proj. kanalizację sanitarną. W przypadku gazu wysokoprężnego długość rury osłonowej powinna wynosić od 4,0 ÷ 12,0 m na skrzyżowaniu z proj. kanalizacją, w zależności od istn. rodzaju gazociągu. Jako rury osłonowe (pod drogami) zastosować rury stalowe, takie aby wytrzymały obciążenie pochodzące od pojazdów drogowych. Średnica rury ochronnej musi być o co najmniej 0,20 m większe od średnicy gazociągu. Stalowe gazociągi należy odizolować od rury osłonowej stalowej za pomocą elementów dystansowych. W rejonie kolizji gazociągu na sieci grawitacyjnej należy zastosować studzienki wykonane jak monolityczne - szczelne, a przejście rury kanalizacyjnej w studzience wykonać jako gazoszczelne.

Odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami krzyżujących się rurociągów kanalizacji sanitarnej, w każdym przypadku powinna wynosić nie mniej niż 0,20 m.

10.6. PRÓBY CIŚNIENIOWE

Próbę ciśnieniową przeprowadzić zgodnie z procedurami Polskiej normy PN - 81 / B - 10725 przy ciśnieniu próbnym 1 Mpa, ze względu na zastosowanie rur klasy PN 10.

11. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonać ze ścianami pionowymi, umocnionymi wypraskami. Szerokość wykopu wynosić będzie 1,00 m w przypadku układania pojedynczego przewodu, natomiast 1,80 m w przypadku podwójnego rurociągu (o ile taki wystąpi).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania z istn. uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w ok. 60 % należy wykonać mechanicznie, natomiast roboty ręczne stanowić będą pozostałe 40 %. W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z istn. uzbrojeniem i drzewami, roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Ziemię z urobku wydobywać na odkład wzdłuż wykopu. W razie konieczności (nadmiaru) ziemię z wykopu należy wywieźć na miejsce składowania, na odległość do 5 km.

Wszystkie przewody (grawitacyjne i tłoczne) należy układać na podsypce piaskowej. Grubość podłoża piaskowego powinna wynosić 25 % średnicy rury, jednak nie mniej niż 0,20 m na całej szerokości dna wykopu i powinna sięgać do wysokości 20 % średnicy od zewnętrznego dna rury wg normy PN - 92 / B - 10735. Materiałem podsypki powinien być piasek o średnicy ziaren nie większej niż 2,00 mm. Na terenach o podłożu skalnym (o ile taki wystąpi) wysokość podsypki należy zwiększyć

o 10 cm. Do zasypywania wykopów należy stosować grunt z wykopów. Ręcznie należy zasypywać rury do wysokości 0,30 m, powyżej górnej krawędzi. Pozostałą zasypkę wykonać mechanicznie warstwami, co 30 cm starannie ubijając i zagęszczając. Wykop zabezpieczyć i oznakować. Przewody przecinające ulicę asfaltową wykonać metodą bezwykopową. Stosować zalecenia normy PN - 92 / B - 10735.

Dla posadowienia projektowanych zbiorników przepompowni ścieków sanitarnych nr P1 i nr P2, przewiduje się zastosowanie ścianki szczelnej wykonanej z „larsenów”. Roboty montażowe prowadzić należy w taki sposób, aby nie dopuścić pogorszenia nośności gruntu rodzimego a co za tym idzie nie stwarzać zagrożenia dla budynków i infrastruktury technicznej w terenie. W związku przewidywaniem różnych poziomów wód gruntowych na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej zachodzić mogą potrzeby odwadniania wykopów za pomocą pomp.

12. ODTWARZANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Odtwarzanie nawierzchni dróg projektuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 rok (Dz. U. 99. 43.430 z późniejszymi zmianami). Przywrócenie nawierzchni zajętych pasów drogowych należy wykonać do stanu pierwotnego z przed robotami. W przypadku odtwarzania warstwy ścieralnej na całej szerokości, warstwę wiążącą z podbudową dostosować do istniejącej niwelety drogi. Zakres odtworzenia istniejącej nawierzchni poszczególnych dróg wynika z przebiegu proj. kanalizacji sanitarnej w/w obszarze projektowanym, oraz od wymogów Zarządcy danej drogi (np. powiatowej, gminnej itd.).

13. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI I POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH

Na terenie Chełmu Śląskiego w oparciu o opinię górniczo - geologiczną, inwestycji położonej w granicach terenu górniczego „ Lędziny I ” i „ Bieruń II ” Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu, należy spełnić warunki nałożone przez Dyrektora O.U.G. K-vice Postanowieniem KAT.5120.110.2018; występuje teren od I ÷ III kategorii przydatności terenu do zabudowy.

Kanalizację sanitarną oraz przyłącza kanalizacji do budynków mieszkalnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC typ ciężki „ S ” z wydłużonym kielichem do stosowania na terenach podlegających wpływowi eksploatacji górniczej.

Rurociągi ciśnieniowe (tłoczne) zaprojektowano z rur RC PEHD – SDR 11 – PE 100 łączonych przez zgrzewanie doczołowe, przewidzianych do zabudowy na terenach szkód górniczych.

Zastosowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø 425 mm i Ø 1,00 m, posiadające pozytywną opinię G.I.G. Katowice do stosowania na terenach górniczych do III kategorii.

14. EKSPLOATACJA SIECI

Eksploatacją proj. sieci kanalizacyjnej zajmie się G.S.K. Spółka z o. o. Chełm Śląski, która została powołana do obsługi sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przez Urząd Gminy Chełm Śląski.

15. WYTTCZNE REALIZACJI

W trakcie realizacji kanalizacji należy przestrzegać następujących wymogów dla poszczególnych sieci projektowanej kanalizacji:

15.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1. Przed przystąpieniem realizacji kanalizacji grawitacyjnej sprawdzić głębokość wyjść kanalizacji sanitarnych z poszczególnych posesji. W trakcie dokonywania inwentaryzacji geodezyjnej tych wyjść wiele obiektów było zalanych wodą i ściekami, tak więc dokonanie pomiarów było nie możliwe. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wyjścia z posesji przyjęto nie głębiej niż 1,20 m pod terenem. Jeżeli okaże się, że posesje o wyjściach płytszych, należy z tego skorzystać i kanały grawit. posadowić odpowiednio płycej z zachowaniem spadków i głębokości strefy przemarzania. Płytsze wykonanie kanałów musi uwzględniać jednak istn. uzbrojenie podziemne.
2. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych. Szerokość wykopu 1,00 m. Szalunki w miejscach, gdzie nie występuje woda gruntowa stosować ażurowe. Przy występowaniu wody gruntowej zabezpieczać szalunkiem pełnym.
3. Przy natrafieniu na grunt nośny w poziomie posadowienia rur (torf, namuł organiczny) należy wymienić ten grunt na piasek.

4. Przy występowaniu w poziomie posadowienia rury gruntu innego niż piasek wykop pogłębić tak, aby rura spoczęła na 15 cm warstwie zagęszczonego piasku oraz była obsypana warstwą 30 cm piasku.
5. Przy realizacji kanałów w drogach należy dokonać całkowitej wymiany gruntu z wykopu na piasek, warstwami zagęszczony. Górną warstwę wykonać z zagęszczonego tłucznia gr. 20 cm i położyć dywanik asfaltowy o gr. zgodnej z rozebraną warstwą lub zaleceniem zarządcy drogi.
6. Stosować studzienki kanal. z tworzyw szt. wyposażone w przejścia szczelne przez ich ściany.
7. Pokrywę wjazdu żeliwnego osadzić na uszczelce z miękkiej gumy grubości około 5,0 mm, a otwory zatkać kitem asfaltowym lub pianką poliuretanową.
8. Przekroczenia dróg gminnych realizować metodą przewiertu, stosując rury stalowe ochronne.
9. Przy rozbiórce nawierzchni asfaltowej stosować przecinanie dywanika asfaltowego, ograniczając do minimum jego rozbiórkę.
10. Obszary położone na terenach zabudowanych o wysokim poziomie wód gruntowych (stwierdzonych podczas realizacji), wymagać będą realizacji kanalizacji sanitarnej przy podłożu odwadnianym igłofiltrami.
11. Realizując ciągi z rur PVC o wydłużonym kielichu, należy przestrzegać instrukcji budowy kanalizacji sanitarnej, opracowanej przez dostawcę rur montowanych na terenach objętych szkodami górniczymi.

15.2. KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

1. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych umocnionym szalunkiem pełnym-szczelnym.
2. Dno wykopu wyrównać piaskiem o grubości warstwy 15 cm.
3. Układanie przewodów tłocznych należy zawsze rozpoczynać od końcówki najdłuższego ciągu.
4. Wykopy pod przewody ciśnieniowe wykonywać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych; szerokość wykopu – 0,80 m.
5. Przewody zgrzewać na powierzchni i opuszczać do wykopu na przygotowane uprzednio podłoże piaskowe grubości 0,20 m i obsypać nadsypką piaskową 0,20 m.
6. Do próby szczelności ciągów pozostawić nie zasypane, zaszalowane komory w miejscach zgrzewów i odgałęzień.
7. Przy prowadzeniu ciągów pod asfaltem w ulicach gminnych wycinać pasy asfaltu szersze ok. 0,10 m od szerokości wykopu.
8. Budowa sieci w ulicach gminnych wymaga całkowitej wymiany gruntu w wykopie na piasek warstwami zagęszczany oraz wykonanie podbudowy pod drogą z tłucznia i uzupełnienie dywanikiem asfaltowym.
9. Przejścia przez ulice gminne i powiatowe; prowadzenie ciągów kanalizacyjnych w pasie dróg gminnych w uzgodnieniu z U.G. Chełm Śląski a w powiatowych z PZD Bieruń.

16. UWAGI KOŃCOWE

1. Całość robót instalacyjno – montażowych należy wykonywać zgodnie z :
 - zaleceniami zawartymi w Opinii Koordynacyjnej Starosty bieruńsko-lędzińskiego w Bieruniu
 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom II
 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe,
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 rok w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 rok).
2. Odbiór techniczny wykonanej kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN – 92 / B – 10735 ze zwróceniem szczególnej uwagi na zbadanie szczelności, wykazując próby na infiltrację i eksfiltrację, potwierdzając to odpowiednimi protokołami
3. Budowę kanałów w drogach, o ile jest to możliwe prowadzić przy zamkniętym ruchu drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego. W ciągu ulic i dróg przewiduje się pozostawienie ruchu na jednej połowie drogi. Nad wykopem kanału kanalizacji, przewiduje się przerzucenie mostków dojściowych i przejazdowych do poszczególnych posesji.

4. Po zakończeniu robót należy odtworzyć trawniki na poboczach ulic. Nawierzchnia dróg i chodniki muszą być odtworzone ze zwróceniem szczególnej uwagi na odpowiednie dostosowanie wysokości włączów studzienek kanalizacyjnych, które należy zlicować z nawierzchnią jezdni.
5. Część gruntu jest znacznie nawodniona. W związku z tym, prace ziemne dla kanalizacji należy prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia ścian wykopu, boczną ścianką pełną.
6. W rejonach występowania istn. drenażu odwadniającego roboty wykonywać ręcznie; konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót i staranna naprawa jego uszkodzeń.
7. Budynki znajdujące się w odległości mniejszej niż 2,00 m od krawędzi wykopu muszą być zabezpieczone ścianką szczelną zabitym o 0,50 m poniżej głębokości wykopu. Przed przystąpieniem do zabijania ścianki szczelnej przy istniejących budynkach mieszkalnych lub gospodarczych, należy każdorazowo określić stan techniczny budynku; w przypadku złego stanu technicznego budynku przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukcji.
8. Przed przystąpieniem do robót bud. – montażowych należy sprawdzić rzędne przyjęte w projekcie ze stanem istniejącym w terenie.
9. Przed przystąpieniem do robót należy również:
 - 9.1. Powiadomić Rejon Telekom. Orange S.A., w celu zlecenia nadzoru i ustaleń na miejscu budowy
 - zachować odległości od urządzeń telefonicznych,
 - zabezpieczyć słupy telefoniczne przed skrzywieniem i obsunięciem,
 - w miejscu skrzyżowania z kablem wykonać przekopy kontrolne, na istniejące kable telefoniczne założyć ochronne rury dwudzielne.
 - 9.2. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem Zakładu Energetycznego Będzin,
 - zachować odległości poziome i pionowe od urządzeń elektroenerg. wynikających z norm PN – 76 / E – 05100 – 1, PN – 76 / E – 05125 oraz norm branżowych,
 - przystąpieniem do robót ustalać położenie kabli za pomocą lokalizatora,
 - zachować odległość 1,5 m od istn. słupów linii energetycznej,
 - zabezpieczenie istniejących ziemnych kabli energetycznych wykonać zgodnie z normą PN – 76 / E – 05125
 - 9.3. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem Gminnej Spółki Komunalnej Chetm Śląski:
 - zachować odległości poziome i pionowe od istn. wodociągów, skrzyżowania wodociągów z kanalizacją wykonywać jako bezkolizyjne,
 - wykonywać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania wodociągów,
 - każdorazowe przerwanie sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego tzn. dreny należy ułożyć na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym zagęszczeniem,
 - rowy melioracyjne przekraczać w rurach ochronnych na głębokości min. 0,50 m pod istniejącym dnem rowu od wierzchu rury ochronnej licząc; skarpy i dno rowu przywrócić do stanu sprzed przystąpienia do robót ziemnych,
 - każdorazowe naruszenie istn. stanu drenarki i rowów melioracyjnych należy zgłosić do Spółki Wodnej w gminie.
 - 9.4. Prace ziemne prowadzić pod zleconym nadzorem Operatora Gazociągów Przesyłowych, Świerklany ul. Wodzistawska 54 w rejonie gazociągów Ø 200 mm wysokociśnieniowych,
 - 9.5. Prace ziemne i mont. prowadzić pod zleconym nadzorem Rozdzielni Gazu zachowując zalecenia zapisane w Normie branżowej
 - w przypadku niezgodności rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi podanymi w projekcie, jak również w przypadku jakichkolwiek innych odstępstw od dokumentacji projektowej podczas realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej, należy współdziałając również z pozostałymi autorami opracowania projektowego, powiadomić projektanta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji,
 - montaż urządzeń i zastosowanych materiałów należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami wydanymi przez producentów,
 - skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem, należy wykonać pod nadzorem odpowiednich instytucji zarządzających tym uzbrojeniem,

19.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Trasa kanalizacji została tak zaprojektowana, aby zniszczenia zieleni były min., a w koniecznych przypadkach usunięcia drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Chelm Śląski. Nie będzie skażona powierzchnia ziemi i wody gruntowe poprzez zapewnienie szczelności rurociągów kanalizacji. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne z wykopów wykorzystywane będą do zasypywania tych wykopów, natomiast nadmiar ich odwożony będzie na miejsce wskazane przez Inwestora, celem ich zagospodarowania. Tymczasowe miejsca składowania mas ziemnych ustali Wykonawca z Inwestorem. Projektowana kanalizacja krzyżować będzie się bezkolizyjnie z istn. sieciami infrastrukturalnymi nad- i podziemnymi, co nie spowoduje uciążliwości dla środowiska. Na skrzyżowaniach z podziemnymi istn. sieciami (wodociągi, energetyka, gaz, telekomunikacja, drenaż, itp.) przewidziano rury ochronne zgodnie z przepisami w tym zakresie. Pas terenu istniejącego po realizacji kanalizacji sanitarnej odbudować do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami administratorów poszczególnych posesji (właścicieli działek gruntowych).

19.3. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Niniejsze przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii.

19.4. Wymagania w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Planowanie przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

19.5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczanego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

20. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość jednostek	UWAGI
1.	Rury ciśnieniowe kl. PE – 100 SDR11 (PN 10) – RC PEHD Ø 90 x 8,2 mm	mb	1.292,-	np. WAVIN - BUK
2.	Rury ciśnieniowe kl. PE – 100 SDR11 (PN 10) – RC PEHD Ø 110 x 10,0 mm	mb	10,-	np. WAVIN - BUK
3.	Rury kanalizacyjne Ø200 mm PVC z wydłużonym kielichem	mb	1.567,-	np. WAVIN - BUK
4.	Rury kanalizacyjne Ø160 mm PVC z wydłużonym kielichem	mb	824,-	np. WAVIN - BUK
5.	Rury stalowe ochronne Ø324 x 8,0 mm	mb	22,-	PN
6.	jw., lecz PE Ø160 x 14,6 mm	mb	316,-	PN
7.	Studzienka z tworzyw sztucznych Ø1,0 m	kpl	35	np. WAVIN – BUK
8.	Studzienka j.w. lecz kaskadowa Ø1,0 m	kpl	24	np. WAVIN - BUK
9.	jw., lecz Ø425 mm	kpl	14	np. WAVIN – BUK
10.	Studzienka dwuzaworowa dla podciśnienia betonowa, h=2,55 m	kpl	2	FLOVAC Wrocław
11.	Studzienka zaworowa dla podciśnienia betonowa, h=1,55 m	kpl	2	FLOVAC Wrocław
12.	Przepompownia ścieków Nr P1	kpl	1	wg rys. szczegółowego
13.	Przepompownia ścieków Nr P2	kpl	1	wg rys. szczegółowego
14.	Zasuwa Ø80 mm z ob.i skrzynką do zasuw	kpl	1	PN
15.	Zespół napowietrzająco-odpowietrzający h=1,50m	kpl	4	np. Hawle 9828
16.	Płot z krat UNO86, h=1,63m z furtką 1,0 m; teren o wym. 4,0x4,0 m utwardzony kostką brukową na podbudowie	kpl	2	wg Proj. zag. terenu

7. UZGODNIENIA

- *Opinia koordynacyjna - Protokół z narady koordynacyjnej nr G-GO.6630.46.2018 z 10.04.2018 rok*
- *Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GG-IV.6733.4.2018 z dnia 21.06.2018 rok dla budowy kanalizacji sanitarnej, wydana przez Wójta Gminy Chełm Śląski*
- *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wyd. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – znak WOŚ.4210.23.2017.AM.7 z dnia 24 stycznia 2018 r., 40-032 Katowice ulica Dąbrowskiego nr 2*
- *Prawomocność w/w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyd. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – znak WOŚ.4210.23.2017.AM.9 z dnia 01 marca 2018 r., 40-032 Katowice ulica Dąbrowskiego nr 2*
- *Warunki nr 53/17 budowy kan. sanitarnej z dnia 17.10.2017 rok wydane przez GSK Chełm Śl.*
- *Warunki przyłączenia do sieci energetycznej proj. przepompowni ścieków nr P1 ; znak WP/084822/2017/O07R05 z dnia 29.11.2017 rok*
- *Warunki przyłączenia do sieci energetycznej proj. przepompowni ścieków nr P2 ; znak WP/084824/2017/O07R05 z dnia 30.11.2017 rok*
- *Decyzja Wójta Gminy Chełm Śląski znak GGI.6853.2.53.2017 z dnia 23.11.2017 rok*
- *Decyzja Wójta Gminy Chełm Śląski znak GGI.6853.2.5.2017 z dnia 08.03.2018 rok*
- *Postanowienie Starosty bieruńskiego-lędzińskiego znak ŚR. 6123.54.2018 z dnia 19.04.2018 r.*
- *Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 13.11.2017 r. znak DM/BTB/HS/DKP-610/DKW-415/2017*
- *Postanowienie PGW Polskie Wody RZGW w Gliwicach znak GL.RPP.611.1210.2018.ADU z dnia 28.02.2018 rok*
- *Pismo Starosty bieruńskiego-lędzińskiego znak G.GN.6852.151.2017 z dnia 09.11.2017 rok dot. zgody na wejście w teren działek Skarbu Państwa*
- *Pismo Urzędu gminy Chełm Śląski znak GGV.6870.23.2018 z dnia 09.04.2018 r., dot. zgody na wejście w teren działek gminnych*
- *Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, L.dz. KAT.5120.110.2018 Ldz. 14479/04/2018/Km z dnia 27 kwietnia 2018 roku*


PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR G-GO.6630.46.2018

Przedmiot narady: kanalizacja sanitarna wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków
 Lokalizacja: Chełm Śląski ul. Czerniny
 Wnioskodawca: SZCZEPANEK JAN ul. Flamingów 26
 43-100 Tychy
 Przewodniczący: Bożena Grądzka
 Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. św. Kingi 1 43-155 Bieruń
 Data wpływu: 26.03.2018

Opracowania do uzgodnienia:

1. obiekt liniowy

l.p	Imię i nazwisko uczestnika wraz z podmiotem	Stawowiska uczestników narady	
1.	<i>Grzegorz Strzelczyk</i>	<i>Bez uszyp. Michela</i> Przenieść HP poza skrypowanie (droga gruntowa) tj. porodek granicy działki nr 599/129 Projektanci: hydrotek nadzór	10.04.2018 r. <i>Michela</i>
2.	<i>Michał Sygus</i>	<i>nie dotyczy</i>	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bieruniu ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń Nowy NIP: 527-282-56-16 KONT: 368302575 <i>10.04.2018</i>
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Wydział Dokumentacji Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych <i>Grzegorz Strzelczyk</i>	Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. Pod adresem; ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie	10.04.2018 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Wydział Dokumentacji Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych <i>Grzegorz Strzelczyk</i>
4.	<i>Ryszard Podyma</i> Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Gazownia w Tychach ul. Barbary 25, 43-100 Tychy tel/faks 32 227 41 14, 32 227 31 24, 32 227 41 15 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001 REGON 142739519	Uzgodnienie z PGE w sprawie Zachować odległości poziome i pionowe od sieć gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z 2013r. poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót.	10.04.2018 Młodszy Specjalista ds. Technicznych <i>Ryszard Podyma</i>

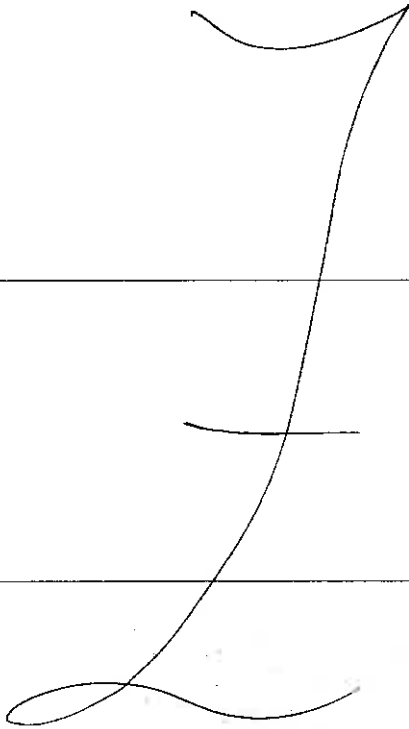5.	Na podstawie konsolidacji nie stawił się przedstawiciel: 1. Orange Polska S.A. 2. Urzędu Gminy Chęcin Śląski 3. Powiatowego Urzędu Dróg w Bierninie		
6.	4. Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Zabrze		
7.			
8.			
9.			

Nr rejestru: 5/LCP/2018

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr GG-IV.6733.4.2018

Stosownie do przepisów art. 104 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 50 ust.1, art.51 ust.1 i 3, art. 52, 53 ust. 1-4, art. 54, 55, 56 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 11875 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 28.03.2018r. złożonego przez:

Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski,
reprezentowaną przez Pana Jana Szczepanka zamieszkałego w Tychach,

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14”

ustalam

warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

I. Rodzaj inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14”

W skład inwestycji wchodzi:

- wodociąg- o40-160, PE, dł. ok 2,1km, rury PEHDRC
- kanalizacja- o160+o90, dł. ok.2,8km, rury PEHDRC i rury PVC

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu
 - przy projektowaniu inwestycji należy zachować przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, między innymi zachować wymagane odległości od granic działki, istniejących obiektów oraz sieci uzbrojenia nad i podziemnego
 - w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
2. Obiekty należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. innymi prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi BHP i p. poz.
3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
 - Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z Warunkami nr 53/2017 i 54/2017 z dnia 17.10.2017, wydanymi przez Gminną Spółkę Komunalną w Chełmie Śląskim
 - zaopatrzenie w energię elektryczną- zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA nr WP/084822/2017/O07R05 z dnia 29.11.2017r.
 - Obsługa w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – brak potrzeb
4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 - Warunki wynikające z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu w zakresie kompetencji leżących po stronie Starosty Powiatu
 - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych Starosta nie prowadził postępowań w obrębie przedmiotowych działek
 - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w rejestrze prowadzonym przez Starostę w odniesieniu do przedmiotowych działek brak wpisu o występowaniu tychże zagrożeń
 - działki nie wymagają wyłączenia z użytkowania rolnego- inwestycja liniowa realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje trwałej zmiany użytków
5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
 - planowana inwestycja powinna być tak zaprojektowana i realizowana by:
 - nie utrudnić dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii właścicielom sąsiadujących parcel.
 - zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich jego elementów (powietrze, woda, gleba),
 - zabezpieczyć ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne, pola elektromagnetyczne, promieniowanie.
6. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych- obiekt należy zabezpieczyć zgodnie z Postanowieniem Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nr KAT.5121.98.2018 z dnia 11.04.2018r. – kserokopia stanowi załącznik nr 3 do decyzji

IV. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

1. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są kolorem fioletowym na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do decyzji (do wglądu w Referacie

Gospodarki Gminnej tut. Urzędu).

UZASADNIENIE

W dniu 07.03.2018r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (uzupełnienie wniosku 14.03.2018r.). Planowana inwestycja jest zlokalizowana w tej części gminy, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Śląski utracił swoją ważność. Wobec czego wszczęto postępowanie administracyjne w trybie określonym w Rozdziale 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestycję uzgodniono z:

- Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, działającym jako organ administracji geologicznej (w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych) oraz organ ochrony środowiska (w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i ochrony gruntów rolnych)
- Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach
- Powiatowym Zarządem Dróg
- Śląskim Zarządem Melioracji i Inwestycji Wodnych w Katowicach

W trakcie trwania postępowania nie wniesiono żadnych uwag. Wszystkie organy zaopiniowały inwestycję pozytywnie.

W trakcie trwania postępowania, o wszczęciu, całym przebiegu oraz o zebraniu dowodów strony w sprawie zawiadomiono w sposób przewidziany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Spełniono wszystkie warunki płynące z ustawy, teren inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne –realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje trwałej zmiany użytków

Ponieważ nie zaistniały przesłanki do odmowy ustalenia warunków zabudowy (zgodnie z art. 56 w związku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Handwritten signature

Załączniki

Nr 1- Wrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000 wraz z mapą ewidencyjną, wraz z określeniem inwestycji

Nr 2- Analiza zasad i warunków zagospodarowania terenu jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu

Nr 3- kserokopia Postanowienia OUG nr KAT.5121.98.2018 z dnia 11.04.2018r.

Otrzymuje z załącznikami:

1. Jana Szczepanek, ul. Flamingów 26, 41-100 Tychach,
2. a/a.

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. arch. Marzena Zawartka, ŚLOIA, nr ewid. SL-0708

ANALIZA ZASAD I WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU JEGO ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

W oparciu o wniosek Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, reprezentowanej przez Pana Jana Szczepanka zamieszkałego w Tychach, dla inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14” dokonano analizy zamierzenia inwestycyjnego, w tym przeprowadzono analizę zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61.1 w/w ustawy. Przedmiotem wniosku jest określenie warunków i zasad lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie zakłada on realizacji zabudowy kubaturowej, przewiduje on jedynie budowę obiektów infrastruktury technicznej. Nie ma podstawy do wyznaczenia obszaru (sąsiedztwa) w celu przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania działek sąsiednich, a tym samym nie ma zastosowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku MPZP.

W wyniku przeprowadzonej analizy wniosku ustalono:

- Działki objęte wnioskiem 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14 są zarówno działkami prywatnymi, jak i działkami gminnymi i stanowiącymi drogi publiczne
- Istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające do realizacji projektowanej inwestycji
Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne (inwestycja liniowe użytki po wykonaniu inwestycji nadal zostaną użytkami rolnymi, realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje trwałej zmiany użytków)
- Decyzja będzie zgodna z przepisami odrębnymi

Uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:

Teren nie jest położony w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie mas ziemnych. Ponadto teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o :

- ochronie gruntów leśnych i rolnych
- ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią
- ochronie kopalin
- ochronie terenów zamkniętych i stref ochronnych
- ochronie dóbr kultury
- teren nie jest objęty szczególną ochroną z tytułu przepisów o ochronie gruntów rolnych

Stan prawny i faktyczny

Teren nie jest objęty obowiązującym MPZP.

Teren objęty wnioskiem stanowią działki położone zarówno na terenach rolniczych, jak i wśród zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Chełmie Śląskim. Same działki to teren zajęty pod już istniejące drogi, chodniki, drogi dojazdowe oraz działki inwestycyjne. Częściowo to teren wolny od jakichkolwiek infrastruktury, częściowo przez grunty przechodzą sieci uzbrojenia terenu. Działki w przeważającej części własność prywatna.

Grunty posiadają różne przeznaczenie ze względu na użytkowanie, jednakże po wykonaniu inwestycji ich przeznaczenie się nie zmieni - realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje trwałej zmiany użytków.

Decyzje uzgodniono z

- Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, działającym jako organ administracji geologicznej (w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych) oraz organ ochrony środowiska (w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz ochrony gruntów rolnych)
- Okręgowym Urzędem Górniczym
- Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu

Wnioski: decyzja będzie zgodna z warunkami szczególnymi

Analizy dokonała:

mgr inż. arch. Marzena Zawartka

Śląska Okręgowa Izba Architektów, nr ewid. SL-0708



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

Katowice, dnia 24 stycznia 2018r.

WOOS.4210.23.2017.AM.7
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Szczepanka działającego na podstawie pełnomocnictwa Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Techników 18 w Chelmie Śląskim, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Pan Jan Szczepanek działając na podstawie pełnomocnictwa Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Techników 18 w Chelmie Śląskim, wystąpił 3.11.2017r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chelmie Śl.”.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.); zwanej dalej „ustawą ooś”, oraz w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71). Stwierdzono również, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 75 ust. 1 pkt 1 b) ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska ponieważ planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenach działek wymienionych w załączniku do Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz.MR.2014.25). Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Działając na podstawie art. art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach pismem z 6.11.2017r., znak WOOŚ.4210.23.2017.AM.1, wezwał do uzupełnienia braków wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Braki zostały uzupełnione przy piśmie z 9.11.2017r.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz załącznikami, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) obwieszczeniem z 14.11.2017r., znak WOOŚ.4210.23.2017.AM.2, tut. organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chelmie Śl.”, konieczności zasięgnięcia opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie organu (w dniach 15.11.2017r. – 29.11.2017r.). Dane o złożonym wniosku zostały również umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Obwieszczenie z 14.11.2017r. zostało przekazane do Urzędu Gminy w Chelmie Śląskim z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń tamt. Urzędu, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, z zachowaniem 14-dniowego terminu oraz o zwrot przedmiotowych obwieszczeń z adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia.

Pismem z 16.11.2017r. tut. organ wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia i wyjaśnienia zostały przedłożone w piśmie z 24.11.2017r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy ooś wystąpił o opinię dla planowanego przedsięwzięcia pismem z 1.12.2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wydał 11.12.2017r. opinię sanitarną (znak 17/NS/ZNS.523-78/896/2017), w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uwzględnieniu ww. opinii sanitarnej, a także uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z 21.12.2017r., znak WOOŚ.4210.23.2017.AM.5, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chelmie Śl.”. O wydanym postanowieniu, uzyskanej opinii sanitarnej, możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22, a także o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z całym zebrany materiał dowodowy, a także złożenia ewentualnych uwag i żądań, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia poinformowano strony postępowania obwieszczeniem z 21.12.2017r., znak WOOŚ.4210.23.2017.AM.6, w trybie jw.. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie organu (w dniach 22.12.2017r. – 9.01.2018r.). Dane o złożonym wniosku zostały również umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Do dnia wydania niniejszej decyzji nikt z zainteresowanych nie zgłosił się do tut. organu w celu zapoznania się z aktami sprawy. Ponadto, nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- dokument, o którym mowa w art. 74 ust. 6 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Analiza przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kompletem dokumentów wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej, w obszarze zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, o łącznej długości ok. 2,8 km.

Projektowany system grawitacyjno- ciśnieniowy będzie odprowadzał ścieki sanitarne z wyżej opisanego obszaru do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Kmicica w Chełmie Śląski skąd dalej będą odprowadzane do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Chełmie Śląskim.

Planowana kanalizacja sanitarna będzie prowadzona w pasach drogowych dróg lokalnych (gminnych) i działkach prywatnych. Projektuje się jeden kanał zbiorczy z czterema kanałami bocznymi. Trasa rurociągu zostanie poprowadzona z dostosowaniem do istniejącej zabudowy oraz warunków terenów i uzbrojenia nad- i podziemnego. W ramach przedsięwzięcia, planuje się również budowę dwóch przepompowni ścieków w postaci szczelnych zbiorników podziemnych z zabudowanymi dwoma pompami, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Teren przepompowni zostanie ogrodzony i utwardzony. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w wykopach otwartych o głębokości 1,20 – 2,5 m, z zabezpieczeniem ścian bocznych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko tj. prowadzenie prac w porze dziennej, stosowanie wyłącznie pojazdów oraz sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz zapewnienie właściwej gospodarki ściekami bytowymi, organizacja zaplecza materiałów budowlanych oraz miejsc postoju sprzętu. Przewiduje się, że woda potrzebna na cele technologiczne dla wykonania prób szczelności zostanie pobrana z miejskiego wodociągu. Oddziaływanie na środowisko w trakcie prac budowlanych będzie miało charakter odwracalny i krótkotrwały. Po zakończeniu inwestycji, teren prowadzonych prac należy uporządkować.

W trakcie prac realizacyjnych przewidziano, w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na faunę i florę tj. kontrola terenu budowy pod względem obecności zwierząt, zabezpieczenie wykopów (np. ogrodzeniem lub siatką), tak aby uniemożliwić wpadnięcie do niego drobnych zwierząt. Wskazane jest, aby w celu ochrony drobnych zwierząt mogących przemieszczać się w rejonie budowy prowadzić prace w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt, które przedostały się na teren budowy, ze stref zagrożenia;

w przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt (płazy, gady i drobne ssaki), zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją pod nadzorem przyrodnika.

W rejonie inwestycji znajdują się zbiorniki wodne o charakterze dawnych stawów hodowli ryb, obecnie wykorzystywane rekreacyjnie. Trasa kanalizacji przebiega poza obszarem zbiorników wodnych oraz naturalnych cieków wodnych. Jak podano w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, trasa planowanej kanalizacji sanitarnej przekracza trzy rowy melioracyjne. Przekroczenia te będą wykonane metodą bezwykopową, bez naruszenia struktury dna rowów. Na etapie budowy, w związku z brakiem prac wykonywanych w korycie cieków, nie przewiduje się wpływu na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne jednolitych części wód powierzchniowych w rejonie których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie. W związku z art. 81 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), biorąc pod uwagę, iż planowana inwestycja polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia przewidziano szereg działań mających na celu ochronę środowiska gruntowo – wodnego, stwierdzono że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wykonania wycinki drzew. Prace w pobliżu istniejącego drzewostanu wykonywane będą ręcznie. Obowiązek zabezpieczenia drzew i krzewów nie podlegających wycinie na placu budowy wynika z art. 87 a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 142). Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja jest zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018r. poz. 142) Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się także znaczącego oddziaływania na funkcjonalność korytarza ekologicznego Dolina Przemszy, w zasięgu którego częściowo realizowana będzie inwestycja.

Należy jednak zaznaczyć, iż działania mogące przyczynić się do: zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, będących miejscem ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca możliwe są po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 15 tejże ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową.

Oddziaływanie przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie znikome.

Nie przewiduje się także, dla tego zadania, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia i jego zakres nie określono w niniejszej decyzji, w związku z art. 84 ust. 1 a) ustawy ooś, warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chełmie Śl.”

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oplata skarbową – zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

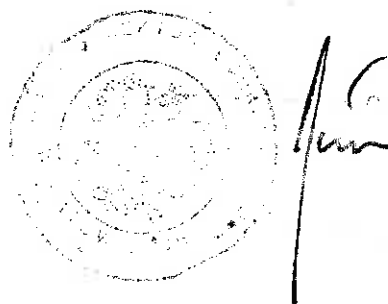

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski
2. Pełnomocnik: Pan Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 Tychy
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
4. WOOS aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
ul. Budowlanych 131
43-100 Tychy


Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
znak: WOOS.4210.23.2017.AM.7

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w obszarze zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Czerniny w Chelmie Śląskim, o łącznej długości ok. 2,8 km.

Projektowany system grawitacyjno-ciśnieniowy będzie odprowadzał ścieki sanitarne z wyżej opisanego obszaru do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Kmicica w Chelmie Śląski skąd dalej będą odprowadzane do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Chelmie Śląskim.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV SDR 34 o średnicach 160 mm do 200 mm, uzbrojoną w studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Sieć kanalizacji ciśnieniowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PEHD SDR 11, SN 5. Planowana kanalizacja sanitarna będzie prowadzona w pasach drogowych dróg lokalnych (gminnych) i działkach prywatnych. Projektuje się wykonanie jednego kanału zbiorczego z czterema kanałami bocznymi. W ramach przedsięwzięcia, planuje się również budowę dwóch przepompowni ścieków w postaci szczelnych zbiorników podziemnych z zabudowanymi dwoma pompami, wraz z niezbędnym wyposażeniem, o średnicy 1,60 – 2,00m. Teren przepompowni zostanie ogrodzony i utwardzony.





Katowice, dnia 1 marca 2018r.

WOOS.4210.23.2017.AM.9

Pan Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 Tychy

W odpowiedzi na pismo z 12.02.2018r. informuję, iż do dnia dzisiejszego tj. 1.03.2018r. nie wpłynęło odwołanie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, od decyzji tut. organu z 24 stycznia 2018r., znak WOOS.4210.23.2017.AM.7, wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym – ul. Czerniny w Chełmie Śl.”, na wniosek Pana Jana Szczepanka działającego na podstawie pełnomocnictwa Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim.

W związku z powyższym stwierdza się ostateczność ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
mgr Jolanta Prutych

Do wiadomości:

1. WOOS aa.

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Będzin, dn. 2017-11-30

Nr warunków: WP/084824/2017/O07R05



Gminna Spółka
Komunalna Sp. z o.o
ul. Flamingów 26
43-100 TYCHY

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o

ul. Techników 18
41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

Obiekt:

Przepompownia ścieków NR P2

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Czerniny (rej.bud. nr. 15 dz. nr. 601/129)
41-403 Chełm Śląski

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2017-11-24.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2017-11-02, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: Stacja SN/nN BDJ88134, Obwód nN CZERNINY OD NR 1 nr BDJ88134/1.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Budowa przyłącza kablowego do zestawu złączowo-pomiarowego.
(Odcinek kablowy nN 4x35, 45 m,
Złącze nN Złącze kablowo-pomiarowe nN, 1 szt.),
 - b) w zakresie sieci: nie wymaga,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności – wykonuje własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy działki lub na terenie odbiorcy.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 20 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),

- c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
- 6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
- 7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- 8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
4. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Projekt Techniczny
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych

- urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Wacław Krzysztof
Grupa: O07R05

PEŁNOMOCNIK
TAURON Dystrybucja S.A.

Katarzyna Wiewióra

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:


1 x OMP

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



(00)959007734886086356



Będzin, dn. 2017-11-29

Nr warunków: WP/084822/2017/O07R05



Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 TYCHY

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o

ul. Techników 18
41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

Obiekt:

PRZPOMPOWIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH NR P1

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Czerniny (rej. Bud. 13) dz.nr. 565/123
41-403 Chelm Śląski

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2017-11-24. Odpowiadając na wniosek z dnia 2017-11-02, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej.

Przyłącze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: Stacja SN/nN BDJ88134, Obwód nN CZERNINY OD NR 1 nr BDJ88134/1.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Budowa przyłącza kablowego do zestawu złączowo-pomiarowego: (Odcinek kablowy nN 4x35, 11 m, Projektowany Złącze nN Złącze kablowo-pomiarowe nN, 1.szt, Odcinek kablowy nN 4x120, 2 m,),
 - b) w zakresie sieci: nie wymaga,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności – wykonuje własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy działki (od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego) z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki.

5. Zabezpieczenia główne:

- a) prąd znamionowy: 20 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
 7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
 8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
4. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Projekt Techniczny
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Wacław Krzysztof
Grupa: O07R05

PEŁNOMOCNIK
TAURON Dystrybucja S.A.

Katarzyna Wiewióra

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP



**Gminna
Spółka Komunalna
sp. z o.o.**

Chełm Śląski, dnia 17.10.2017 r.

L.dz. 2546/2017

**Sz.P.
Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 Tychy**

WARUNKI nr 53/2017

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. w Chełmie Śląskim określa następujące warunki dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i ich zasilaniem energetycznym w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim":

- kanał zbiorczy projektować z rur PVC o średnicy Ø 200 mm,
- przyłącza projektować z rur PVC o średnicy Ø 160 mm,
- studnie główne projektować z PVC o średnicy Ø 1000 mm,
- studzienki na przyłączach (przelotowe i zbiorcze) projektować z PVC o średnicy Ø 315-425 mm,
- włazy studni projektować żeliwne, na zawiasie z zamkiem zabezpieczającym przed kradzieżą,
- pokrywy studzienek projektować z żeliwa,
- pompownie tłoczne projektować polimerobetonowe o średnicy Ø 1600-2000 mm,
- na pompowniach należy zaprojektować żurawie z wciągarkami elektrycznymi do wyciągania pomp,
- należy zaprojektować monitoring pompowni tłocznych,
- ogrodzenia pompowni projektować z siatki panelowej powlekanej (min. 5 mm gr.),
- podmurówki ogrodzenia projektować betonowe wys. 30 cm i gr. 5 cm,
- teren pompowni wraz z dojazdami projektować z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
- oświetlenia pompowni projektować jako latarnie ledowe,
- zasilanie pompowni projektować jako dwufunkcyjne (sieć/agregat) z możliwością wpięcia agregatu na zewnątrz skrzynki elektrycznej.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Jan Szczepanek
2. a/a

siedziba spółki:
41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18
REGON 240234901, NIP 6462705287
nr tel. 32/2257692
e-mail gskchelmsl@poczta.fm www.gskchelmsl.pl
Bank Pekao SA O/Imielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828
KRS w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy nr 0000248986
Kapitał zakładowy: 9.933.000 zł – opłacony w całości

oczyszczalnia ścieków:
41-403 Chełm Śląski, ul. Kmicica
nr tel. 513149011
e-mail gskoczyszczalnia@poczta.fm

GGI.6853.2.53.2017

DECYZJA Wójta Gminy Chelmu Śląski

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jana Szczepanka zam. ul. Flamingów 26; 43-100 Tychy działającego na zlecenie **Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o z siedzibą przy ul. Techników 18, 41-403 Chelmu Śląski** z dnia 02.11.2017 r. o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w terenie działek nr: 216, 215, 217, 212, 613/218, 1552/663, 1550/663, 1588/662, 1586/659, 254/213 – **pas drogi gminnej ul. Czerniny, Bliska, Wołodziejowskiego, Kmicica w Chelmie Śląskim** w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,

z e z w a l a m

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Czerniny, Bliska, Wołodziejowskiego, Kmicica w Chelmie Śląskim na terenie działek nr: 216, 215, 217, 212, 613/218, 1552/663, 1550/663, 1588/662, 1586/659, 254/213 przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

1. przebieg i posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – zał. nr 1 do niniejszej Decyzji;
2. przejście pod drogą ul. Bliska, Kmicica, Wołodziejowskiego zaprojektować i wykonać w rurze ochronnej metodą bezwykopową;
- pas drogowy ul. Czerniny zaprojektować i wykonać jako odbudowę – dolna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm; górna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 10 cm; nawierzchnia z asfaltobetonu – w-wa wiążąca o gr. 4 cm; w-wa ścieralna o gr. 4 cm
3. teren przyległy zniszczony podczas robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego;
4. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zapadnięć, nierówności oraz uszkodzeń w okresie 3 lat, inwestor dokonana działania zmierzające do odtworzenia nawierzchni w miejscu ich wystąpienia;
5. w przypadku konieczności przełożenia w/w sieci w trakcie budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel;
6. utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy do jego posiadacza;
7. przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - e) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
 - f) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia (przyłącza);
8. po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, szczególnie wymaganych Prawem Budowlanym, a przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Inwestor w ramach odrębnego wniosku, winien wystąpić do Urzędu Gminy Chelmu Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chelmu Śląski, o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz uzyskanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

9. niedopełnienie warunku z pkt. 8 niniejszej decyzji i zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia skutkuje nałożeniem kar pieniężnych w trybie art. 40 ust.12 Ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Strona wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie i wyrażenie zgody na ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Czerniny, Bliskiej, Wołodyjowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim. Organ I instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego postanowił uzgodnić i wyrazić zgodę na przebieg ww. tras. W niniejszej decyzji została wydana zgoda na ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 216, 215, 217, 212, 613/218, 1552/663, 1550/663, 1588/662, 1586/659, 254/213 znajdującej się w pasie drogowym ul. Czerniny, Bliska, Wołodyjowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim.

Pouczenie

5. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.).
6. Przystąpienie do robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego skutkuje nałożeniem kar ustawowych.
7. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm Śląski złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest zwolniona od opłaty skarbowej, na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Otrzymują:

1 egz. Wnioskodawca,

1 egz. a/a.

Załączniki:

1 x projekt zagospodarowania z naniesioną trasą

DECYZJA Wójta Gminy Chełm Śląski

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jana Szczepanka zam. ul. Flamingów 26; 43-100 Tychy działającego na zlecenie **Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o z siedzibą przy ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski** z dnia 07.02.2018 r. o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w terenie działek nr: 2422/660, 2289/414, 1587/662 – **pas drogi gminnej ul. Czerniny, Bliska, Wołodyjowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim** w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,

z e z w a ł a m

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Czerniny, Bliska, Wołodyjowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim na terenie działek nr: 2422/660, 2289/414, 1587/662 przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

1. przebieg i posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – zał. nr 1 do niniejszej Decyzji;
2. przejście pod drogą ul. Bliska, Kmicica, Wołodyjowskiego zaprojektować i wykonać w rurze ochronnej metodą bezwykopową;
- pas drogowy ul. Czerniny zaprojektować i wykonać jako odbudowę – dolna w-wa podbudowy z tłuczni kamienno o gr. 20 cm; górna w-w podbudowy z tłuczni kamienno o gr. 10 cm; nawierzchnia z asfaltobetonu – w-wa wiążąca o gr. 4 cm; w-wa ścieralna o gr. 4 cm
3. teren przyległy zniszczony podczas robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego;
4. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zapadnięć, nierówności oraz uszkodzeń w okresie 3 lat, inwestor dokonana działania zmierzające do odtworzenia nawierzchni w miejscu ich wystąpienia;
5. w przypadku konieczności przełożenia w/w sieci w trakcie budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel;
6. utrzymanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy do jego posiadacza;
7. przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - e) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
 - f) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia (przyłącza);
8. po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, szczególnie wymaganych Prawem Budowlanym, a przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Inwestor w ramach odrębnego wniosku, winien wystąpić do Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz uzyskanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

9. niedopełnienie warunku z pkt. 8 niniejszej decyzji i zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia skutkuje nałożeniem kar pieniężnych w trybie art. 40 ust.12 Ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Strona wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie i wyrażenie zgody na ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Czerniny, Bliskiej, Wołodzowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim. Organ I instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego postanowił uzgodnić i wyrazić zgodę na przebieg ww. tras. W niniejszej decyzji została wydana zgoda na ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 2422/660, 2289/414, 1587/662 znajdującej się w pasie drogowym ul. Czerniny, Bliska, Wołodzowskiego, Kmicica w Chełmie Śląskim.

Pouczenie

5. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. zm.).
6. Przystąpienie do robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego skutkuje nałożeniem kar ustawowych.
7. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm Śląski złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja jest zwolniona od opłaty skarbowej,
na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783).


Otrzymują:

1 egz. Wnioskodawca,

1 egz. a/a.

Załącznik:

1 x projekt zagospodarowania z naniesioną trasą




316

URZĄD GMINY
CHEŁM ŚLĄSKI
Referat Gospodarki Gminnej

Załącznik nr 1 do Decyzji
GOT. 6853.2.53.2017 i 66.6853.2.5.2018
2 DNI 23.11.2017 r
2 DNI 08.03.2018 r

PODINSPEKTOR REFERATU
Gospodarki Gminnej

Danuta Grzywa

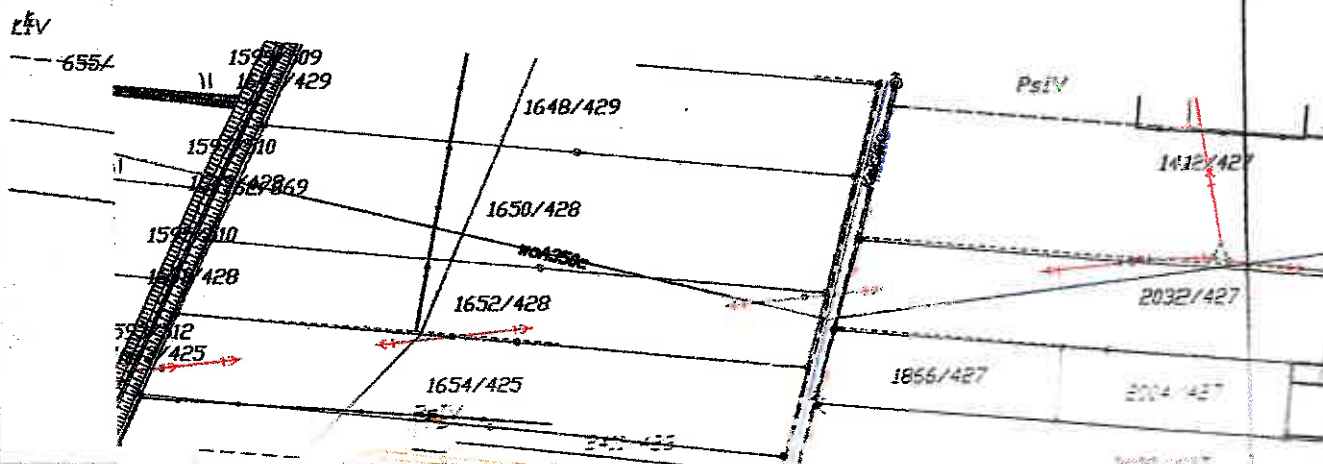

Bieruń, 19.04.2018 r.

ŚR.6123.54.2018

(00)259007734871556773

POSTANOWIENIE



Na podstawie art. 106 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 5, 5a, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) oraz art. 161 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 04.04.2018 r. znak GG-IV.6733.4.5.2017 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

postanawiam

uzgadniam, projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/313, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14” realizowanej przez Gminną Spółkę Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18, w zakresie:

- **udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,**
- **terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,**
- **ochrony gruntów rolnych.**

Uzasadnienie

Wójt Gminy Chełm Śląski pismem z dnia 04.04.2018 r. znak GG-IV.6733.4.5.2017, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5, 5a, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66,

687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/313, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14”.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5, 5a, 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, po uzgodnieniu ze starostą jako:

- 1. Właściwym organem administracji geologicznej** w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin nieobjętych własnością górnictwem, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobywania metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m³ w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych oraz ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m³/h (art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 161 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

W obrębie terenu przewidzianego pod inwestycję nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz ujęć wód podziemnych, dla których starosta jest właściwym organem administracji geologicznej. Przedmiotowe działki znajdują się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.

- 2. Właściwym organem ochrony środowiska w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych** (art. 53 ust. 4 pkt 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Teren przewidziany pod inwestycję nie znajduje się w prowadzonym przez starostę rejestrze terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, a także terenów zagrożonych tymi ruchami. Ponadto zgodnie z informacjami dotyczącymi problematyki ruchów masowych na obszarze Polski południowo-wschodniej, sporządzonymi przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach Projektu Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowy teren nie należy do obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych (wg oceny wynikającej głównie z budowy geologicznej i morfologii).

- 3. Organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych wyłącznie w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami** (53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim przebiegająca częściowo przez grunty rolne, nie spowoduje zmian dotychczasowego przeznaczenia tych gruntów, a mianowicie po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji grunty te nadal pozostaną gruntami rolnymi. Jednakże zakres inwestycji obejmuje także budowę dwóch przepompowni ścieków – w przypadku realizacji tychże przepompowni na działkach ewidencyjnych nr: 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, na których zgodnie z ewidencją gruntów wykazane są grunty rolne (ŁIV, ŁV, ŁVI, W) i grunty te wytworzone są z gleb pochodzenia organicznego (część lub całość działki) oraz na działce ewidencyjnej nr 605/124, na której częściowo wykazany jest użytek rolny ŁIII wymagane będzie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 cyt. ustawy, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie /inwestorowi/ zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wniesione za pośrednictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

z up. STAROSTY

Marcin Żołna
WICESTAROSTA

Otrzymują:

- Wójt Gminy Chełm Śląski
41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
/dokument elektroniczny/
- Pan Jan Szczepanek /pełnomocnik Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie Śląskim/
43-100 Tychy, ul. Flamingów 26
- ŚR. aa



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, <http://www.szmiuw.pl>
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

IEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
: siedziba w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
el.: 33/ 814-93-79
ax.: 33/ 861-43-29
->mail:zywiec@szmiuw.pl
->mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
12-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
el.: 34/ 362-92-12
ax.: 34/ 362-92-11
->mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
13-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
el./fax.: 32/ 216-29-77
->mail:bierun@szmiuw.pl
13-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
el.: 728-430-958
ax.: 32/ 210-47-29
->mail:pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
13-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
el./fax.: 33/ 852-28-25
->mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
14-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
el./fax.: 32/ 231-96-25
->mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
17-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
el./fax.: 32/ 415-35-66
->mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
12-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
el./fax.: 32/ 672-19-20
->mail:zawiercie@szmiuw.pl

Najewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
10-357 Katowice, ul. Kocura 16
el./fax.: 32/256 83 26
->mail:smieja@szmiuw.pl

 **Śląskie.**

Bieruń, 13.11.2017 r.

DM/BTB/HS/DKP-610/DKW- 415 /2017

Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43 – 100 Tychy

Dot.: P.B. – wyk. Kanalizacji Sanitarnej – ul. Czerniny w Chełmie Śląskim

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2017 r. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Bieruniu informuje, że tut. Zarząd nie posiada w administracji rowu Makołowiec, w związku z czym nie wnosi uwag do sprawy.

Przekroczenie rowu należy uzgodnić z właścicielem urządzenia.

Do wiadomości:

1. a/a
2. SZMiUW Katowice



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach**

GL.RPP.611.1210.2018.ADU

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 126 k.p.a. oraz art. 105 § 1 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 07.05.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji dla inwestycji polegającej na: „Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Czerniny w Chełmie Śląskim od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim na działkach 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662, 743/14”

ORZEKAM

uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Dnia 14.05.2018 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Chełm Śląski znak GG-IV.6733.4.8.2018 z dnia 07.05.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jak wyżej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz w trybie art. 106 k.p.a. przystąpiono do rozpatrzenia w/w sprawy.

W myśl art. 53 ust. 4 pkt 6) w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje się w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym podkreślamy, że:

- Należy przyjąć rozwiązania projektowe dla realizowanej inwestycji opracowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora przedmiotowego terenu tj. Nadzór Wodny Bieruń (jednostka terenowa RZGW w Gliwicach).
- Ochrony wymaga ciek Mąkowiec oraz ciek Dopływ spod Błędowa przebiegające przez teren objęty przedmiotową inwestycją.
- Inwestycję należy uzgodnić z administratorem ww. cieków tj. Nadzorem Wodnym Bieruń (jednostka terenowa RZGW w Gliwicach).

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.



Z-CADYREKTORA
[Signature]
Andrzej Śliwak

POUCZENIE:

Na postanowienie stronie służy zażalenie do Prezesa Wód Polskich wniesione za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Gliwicach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski
2. Pan Jan Szczepanek – pełnomocnik inwestora
ul. Flamingów 26
43-403 Tychy
3. RPP – a/a (2054)



STAROSTA BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Bernard Bednorz

Bieruń, dnia 09.11.2017 r.

G.GN.6852.151.2017

Szanowny Pan
Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 Tychy

Odpowiadając na pismo z dnia 02.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren w związku z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Chełmie Śląskim, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1026/223, 1027/223, 1565/540, 1553/541, 1563/515, 1583/522, 1578/519, 1024/222, 1025/222, 1571/670 - informuję, iż wyrażam zgodę na wejście w teren na ww. działki pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Chełm Śląski,

-odnośnie działek: 526/200, 241/198, 244/201, 318/47, 320/47, 1029/211 pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika wieczystego,

- odnośnie działek: 1589/517, 1579/521, 762/669 pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować w przeciwnym przypadku zostanie ustalone stosowne odszkodowanie.

Z poważaniem

Z. B. STAROSTY
BIEGUŃSKO-LĘDZIŃSKO
Agata Banaszczyk-Bak

Chel'm Śląski, dnia 9.04.2018 r.


Nasz znak: GGV.6870.23.2018

Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26
43-100 Tychy

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7.02.2018 dotyczące wyrażenia zgody na wejście w teren w związku z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chel'm Śląski, położonych w Chel'mie Śląskim, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 409, 282/127, 286/124 informuję, iż wyrażam zgodę na wejście na w/w działki. Jednocześnie jeśli chodzi o działki 282/127, 286/124 warunkiem jest zgoda użytkownika wieczystego. Natomiast dla nieruchomości wyszczególnionych w piśmie Starosty Powiatowego w Bieruniu nr G.GN.6852.151.2017 z dnia 9.11.2017r. położone w Chel'mie Śląskim jako działki: 1025/222, 1553/541, 1563/515 i 1571/670 wyrażam zgodę na wejście na w/w działki pod warunkiem zapewnienia minimalnej odległości 0,5 m od dna cieków Rów A. Jeśli chodzi o działki 762/669 oraz 1579/521 informuję, iż są one własnością Skarbu Państwa.

Działki po zakończeniu robót doprowadzić do stanu umożliwiającego ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i zgłosić do odbioru do tutejszego urzędu w przeciwnym razie zostanie ustalone stosowne odszkodowanie.

WOJEWÓDZKA BIELSKA


mgr inż. Stanisław...



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
W KATOWICACH

Katowice, dnia 27 kwietnia 2018r.

KAT.5120.110.2018
L.dz. 14479 /04/2018/Km

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 4.04.2018r., l.dz. GG-IV.6733.4.3.2018 (data wpływu 23.04.2018r.), w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej od ul. Odrodzenia do budynku nr 15”,

na działkach nr 2422/660, 409, 413, 2288/414, 2289/414, 1586/659, 1584/523, 1583/522, 762/669, 1579/521, 1588/662, 1590/518, 1564/515, 1563/515, 1571/670, 1553/541, 1554/544, 1552/663, 1025/222, 491/122, 617/123, 615/123, 565/123, 409/120, 613/218, 407/120, 693/117, 217, 605/124, 287/126, 286/124, 601/129, 282/127, 264/111, 216, 435/68, 708/67, 709/67, 690/66, 687/66, 686/66, 684/66, 682/66, 681/66, 678/66, 679/66, 254/213, 215, 671/75, 673/75, 660/74, 451/74, 571/14, 738/14, 741/15, 740/15, 1038/15, 464/17, 212, 698/43, 205, 637/62, 428/116, 717/116, 579/116, 692/116, 744/14, 685/66, 427/26, 1587/662 i 743/14, położonych przy ul. Czerniny w Chełmie Śląskim, jak wskazano na załączniku mapowym, w granicach terenu górnictwa „Łędziny I” i „Bieruń II” PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu, w związku z wnioskiem Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., reprezentowanej przez Jana Szczepanka,

u z g a d n i a m

lokalizację celu publicznego (tj. do dnia 31.12.2030r.), przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia następujących czynników górnictwa-geologicznych w przedmiotowym rejonie:

- pierwsza, druga i trzecia kategoria deformacji terenu górnictwa (jak wskazano na załączniku mapowym nr 1 w skali 1: 5000),
- rzędna zwierciadła wód gruntowych stabilizuje się na głębokości około 1,5m poniżej powierzchni terenu,
- wstrząsy górnictwa spowodowane działalnością górnictwa mogą generować drgania gruntu o przyspieszeniu do 600 mm/s².

Uzasadnienie


Rozpoznanie sytuacji geologiczno-górnictwej, dokonane na podstawie danych zawartych w opinii PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu nr 26/2018 z dnia 18.04.2018r. (data wpływu 23.04.2018r.) wykazało, że w rejonie przedmiotowego terenu projektowana eksploatacja górnictwa może wywołać ruchy górotworu w okresie ważności koncesji, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ciągłości użytkowania obiektów, jeżeli w fazie projektowania i realizacji nie zostaną uwzględnione czynniki wymienione w sentencji postanowienia.

Z powyższych względów, zajęcie stanowiska jak w sentencji postanowienia jest uzasadnione.

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załączniki:

6 egz. map



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Chełm Śląski
2. OUG w Katowicach a/a

Do wiadomości:

1. PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu
2. Gminna Spółka Komunalna S.A., ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski
3. Jan Szczepanek, ul. Flamingów 26, 43-100 Tychy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2117, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Jana Szczepanka, z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na odstępowanie od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz wobec pozytywnej opinii zarządców infrastruktury

postanawiam

udzielić zgodę na odstępowanie od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, umożliwiające budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr 491/122, 617/123 i 615/123 oraz rozbudowę sieci wodociągowej na działkach nr 205 i 254/213 w Chelmie Śląski w rejonie ulicy Czerniny w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Jana Szczepanka, wystąpiła do tutejszego organu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępowanie od przepisu zawartego w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym dla dwóch inwestycji: projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Chelmie Śląski w rejonie ul. Czerniny. Do wniosku dołączono:

- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego (zagospodarowania terenu) dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
- 2 egzemplarze planu sytuacyjnego (zagospodarowania terenu) dotyczącego rozbudowy sieci wodociągu;
- pozytywne opinie zarządców infrastruktury tj.: Polskich Kolei Państwowych SA, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, TK Telekom Sp. z o.o., PKP Energetyka SA., PKP Telkol Sp. z o.o. dla obu zamierzeń budowlanych;
- 2 pełnomocnictwa z dnia 16 października 2017 r.

Zgodnie z:

I. art. 53. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

1. *usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;*
2. *budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. z zastrzeżeniem ust. 4;*
3. *odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach;*
4. *przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy;*

II. art. 57 ww. ustawy o transporcie kolejowym:

1. *w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępowanie od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54. Odstępowanie nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu,*
2. *właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, udziela bądź odmawia zgody na odstępowanie po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy;*

III. art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego *zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:*

- a) *starosta,*

- b) wojewoda,
c) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- IV. art. 82. ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
1. do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów,
 2. organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta,
 3. wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
 - 1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
 - 2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
 - 3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesylek,
 - 3a) usytuowanych na obszarze kolejowym,
 - 4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 - 5) usytuowanych na terenach zamkniętych.

Starosta Bieruńsko-Lędziński, po przeanalizowaniu akt sprawy, zważył, co następuje.
Złożone przez inwestora dokumenty są kompletne, a w świetle obowiązujących przepisów prawa udzielenie przedmiotowego odstępstwa jest dopuszczalne i nie będzie stwarzać zagrożenia w eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, życia ludzi i bezpieczeństwa mienia.

Projektowana trasa: kanalizacji sanitarnej na działkach nr 491/122, 617/123 i 615/123 w Chelmie Śląskim oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Chelmie Śląskim na działkach nr 254/213 (ul. Czerniny) i nr 205 (ul. Odrodzenia) zlokalizowane są w sąsiedztwie linii kolejowej nr 138 Oświęcim-Katowice. Przedmiotowe odstępstwa stanowią przypadki szczególnie uzasadnione. W przypadku sieci wodociągowej wskazana lokalizacja sieci ma za zadanie zamknięcia układu pierścieniowego, takie rozwiązanie technologiczne spowoduje podwyższenie ciśnienia w sieci podawanej wody mieszkańcom Chelmu Śląskiego, co będzie powodować wyrównanie ciśnień w całej sieci wodociągowej rejonu ulic Czerniny-Bliskie-Odrodzenia. W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektowana trasa rurociągu jest jedyną możliwą, gdyż została wymuszona przez istniejący staw-rozlewisko wodne Kudrowiec położony bezpośrednio po drugiej stronie linii kolejowej PKP nr 138 - jest to jedyne rozwiązanie z punktu widzenia technologicznego, aby ścieki sanitarne z terenu ul. Czerniny doprowadzić do oczyszczalni ścieków przy ul. Kmicica w Chelmie Śląskim.

Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona z Polskimi Kolejami Państwowymi SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, TK Telekom Sp. z o.o., PKP Energetyka SA. I PKP Telkol Sp. z o.o.

Wobec powyższego oraz w związku z pozytywną opinią zarządcy infrastruktury, tutejszy organ przychylił się do wniosku Inwestora i niniejszym postanowieniem udziela zgody na przedmiotowe odstępstwo. Wymieniony w treści sentencji niniejszego postanowienia zakres inwestycji został zawarty w załączniku graficznym do wniosku.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

z up. STAROSTY

Mariusz Żołna
WICESTAROSTA

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. - przez pełnomocnika Jana Szczepanka,
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bieruniu,
3. aa.

y określone

n ust. 3 i 4,

w stosunku

orskich wód
vch terenach

owych oraz
nich, wraz z

vi służącymi
i drogowego
tiu do dróg
h, pojazdów


a udzielenie
ii kolejowej,
ństwa ruchu

śląskim oraz
r) i nr 205
zedmiotowe
ij wskazana
hнологiczne
i, co będzie
Odrodzenia.
żliwą, gdyż
o po drugiej
o, aby ścieki
śląskim.

olskie Linie

rzychylił się
Wymieniony
graficznym

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

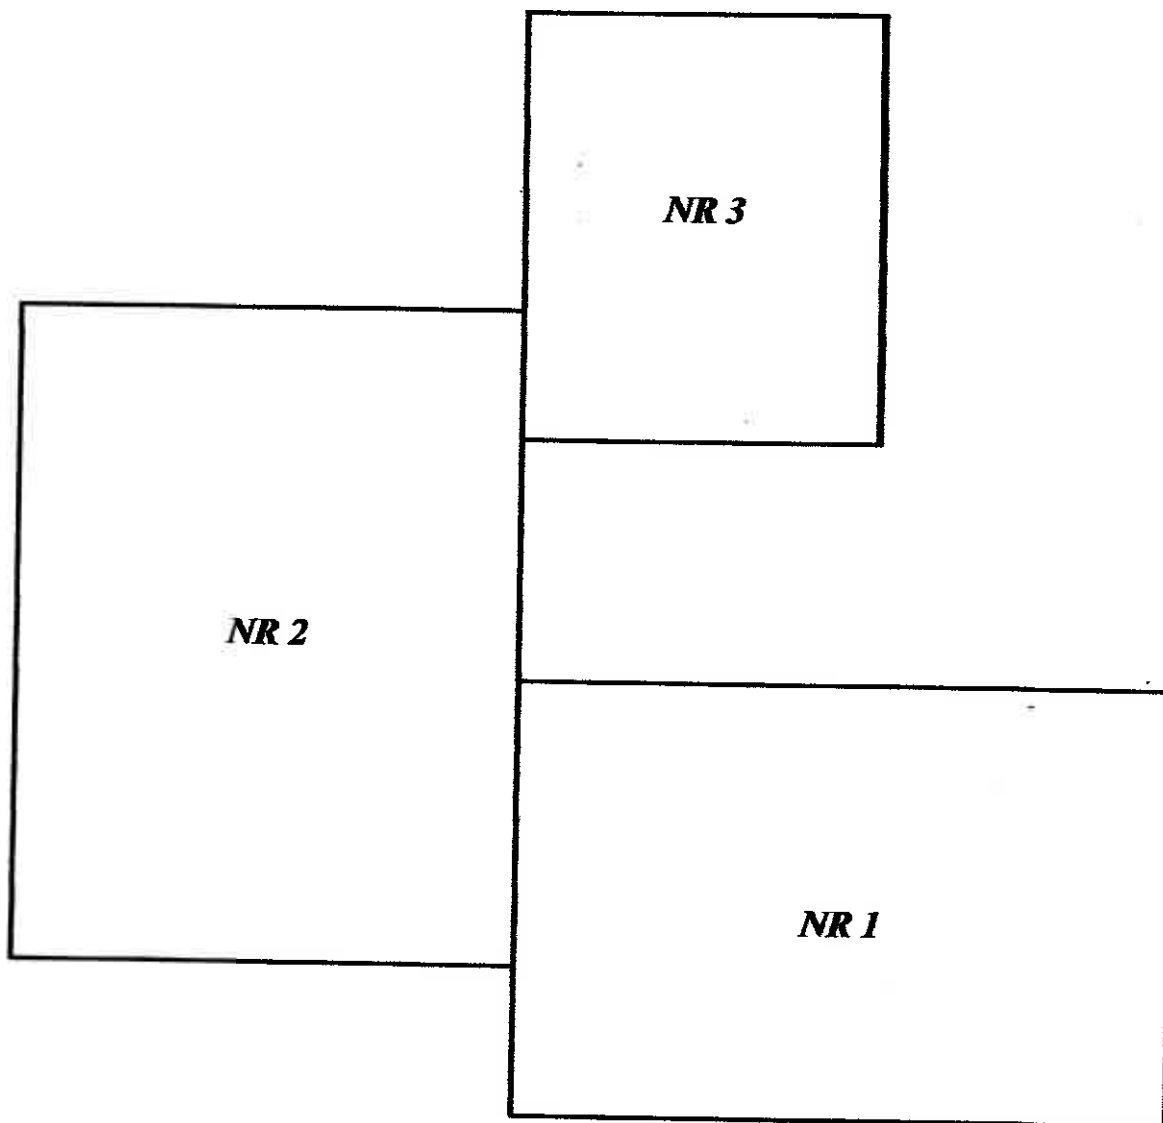

JAN SZCZEPANEK Upr. bud. nr 299/81, 72/94 PROJEKTOWO – WYKONAWCZE Zewn. Sieci wod. – kan., gazowych i ciepłych				43-100 Tychy ul. Flamingów 26 tel. 609041599
OBIEKT: BUDOWA KAN. SANIT. Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM				FAZA: P. B. – Wyk.
MIEJSCOWOŚĆ: CHEŁM ŚLĄSKI ul. Czerniny				BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYS.: UKŁAD SEKCJI MAP				SKALA:
Projektował	Jan Szczepanek Upr. bud. nr. 72/94, 299/81 Nr SLK/IS/7496/02			RYS. NR KS-2
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Kowal Upr. bud. nr LUB/0063/POOS/07 Nr LUB/IS/0275/07			data: czerwiec 2018 rok